



TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE +4,200 - VARIANTA "B1"

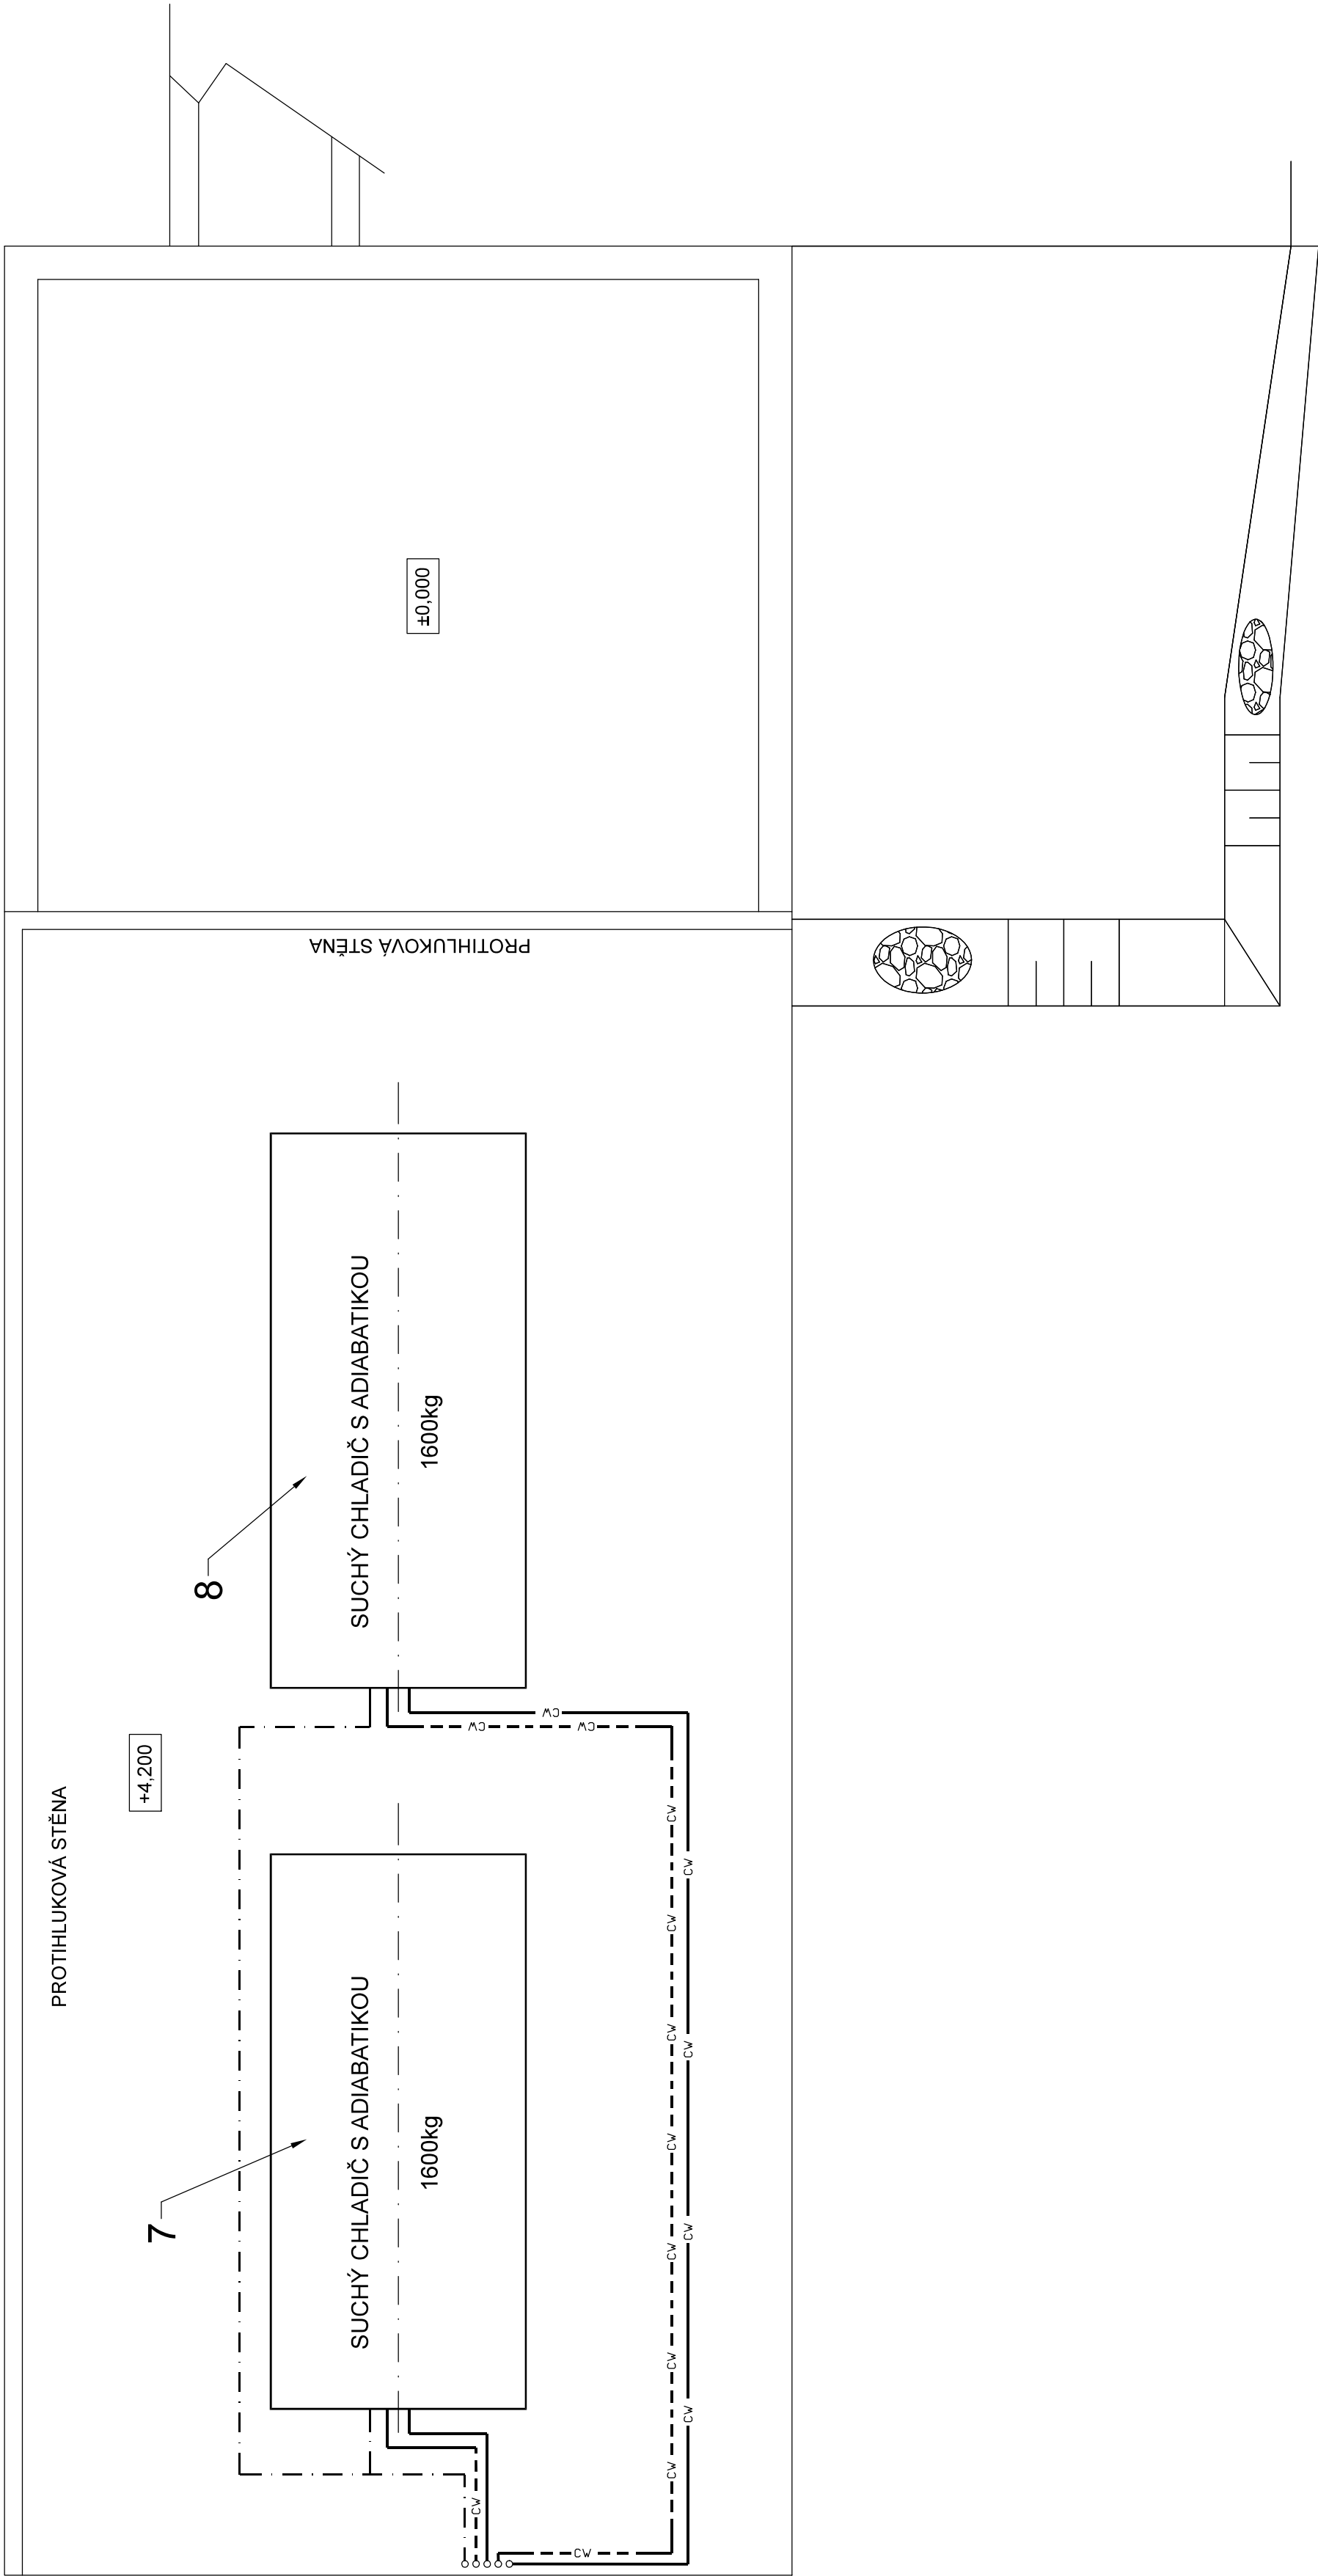

LEGENDA :

- ROZVOD CHLADICÍ VODY 6°C
- ROZVOD CHLADICÍ VODY 12°C
- POJISTNÉ POTRUBÍ
- PROPYLEN GLYKOL - PŘÍVOD 50°C
- PROPYLEN GLYKOL - ZPÁTEČKA 45°C
- KLAPKA UZAVÍRACÍ BEZPŘÍRUBOVÁ
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- PRUŽNÝ MEZIKUS
- KULOVÝ KOHOUT
- DIF. MANOMETR 0 - 0,6 MPa
- KONTAKTNÍ MANOMETR 0 - 0,6MPa
- TEPLOMĚR 0 - 60°C
- SOLENOIDOVÝ VENTIL
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- FILTR
- POJISTNÝ VENTIL
- MANOMETR 0 - 0,6MPa
- KULOVÝ KOHOUT
- CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY
- SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL HYDROCONTROL

TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE -1,200 - VARIANTA "B1"

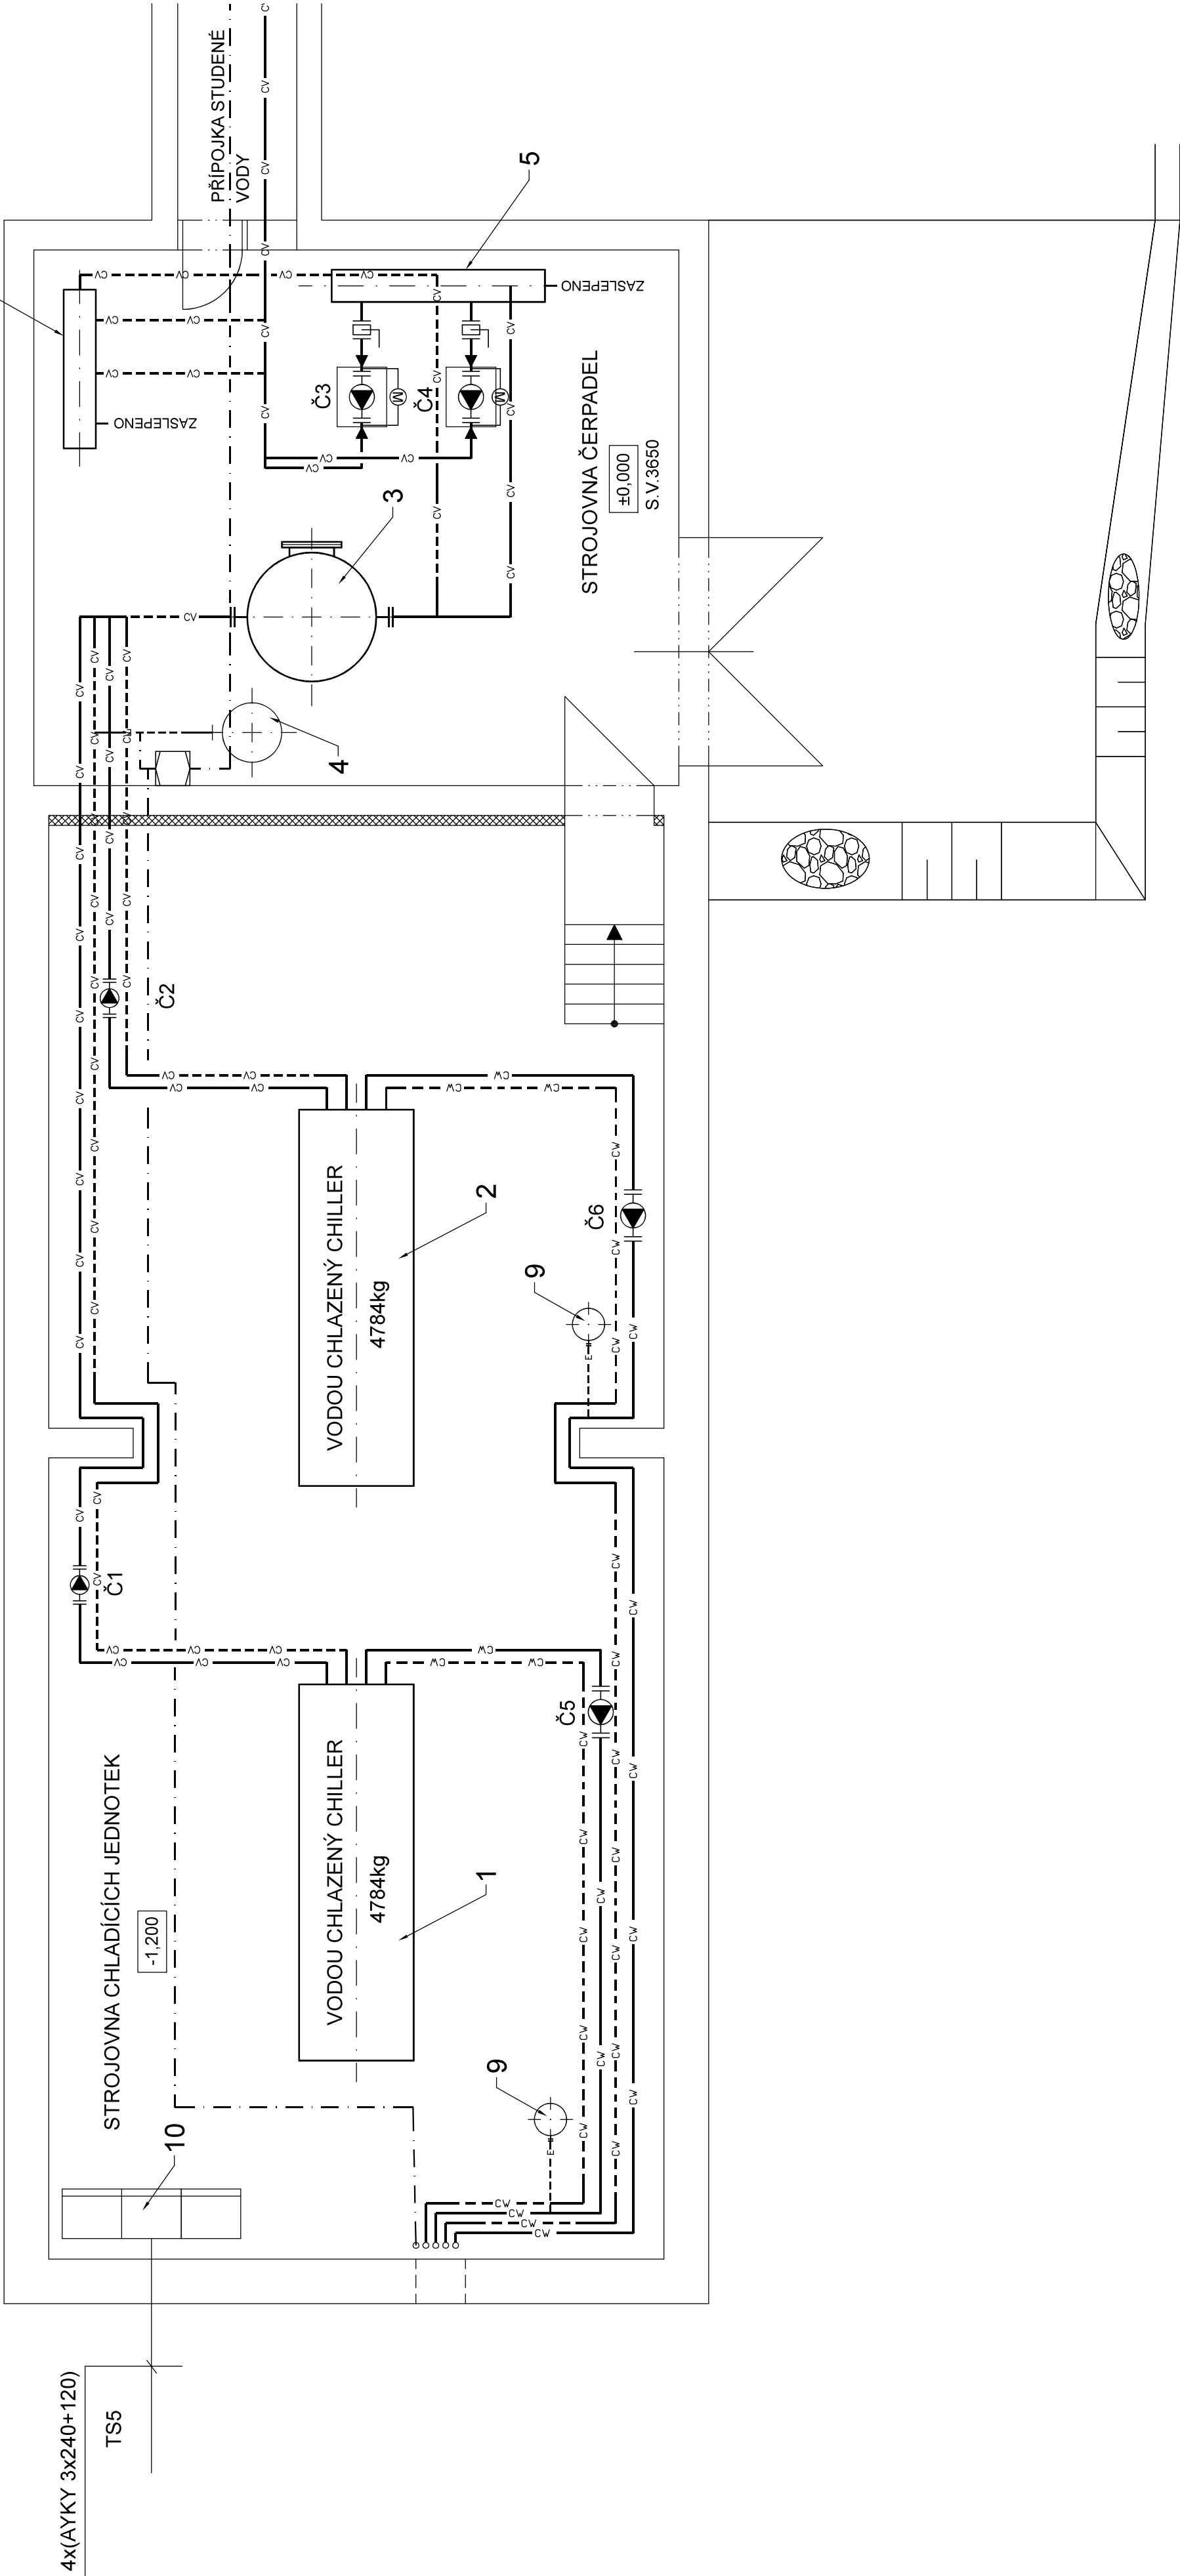

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- Č 1 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 80 m3 /h, 8÷10 m v.sl.
- Č 2 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 80 m3 /h, 8÷10 m v.sl.
- Č 3 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 93 m3 /h, 23.5 m v.sl.
- Č 4 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 63 m3 /h, 20 m v.sl.
- Č 5 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 120 m3 /h, 20 m v.sl.
- Č 6 - OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 120 m3 /h, 20 m v.sl.
- 1 VODOU CHLAZENÝ CHILLER 550 kW CHLADICÍ VODA 6°/12°C
- 2 VODOU CHLAZENÝ CHILLER 550 kW CHLADICÍ VODA 6°/12°C
- 3 ZÁSOBNÍ NÁDRŽ CHLADICÍ VODY 4 m3
- 4 EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 300l PN 6
- 5 ROZDĚLOVAČ
- 6 SBĚRAČ
- 7 SUCHÝ CHLADIČ S ADIABATIKOU 600 kW - 45°/50°C, PRO POSICI 1
- 8 SUCHÝ CHLADIČ S ADIABATIKOU 600 kW - 45°/50°C, PRO POSICI 2
- 9 EXPANZNÍ NÁDOBA 50l
- 10 ELE. ROZVÁDĚČ

REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ
CHLADICÍ STANICE VE FN OLOMOUC

STUDIE
8.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
8.2.4 TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE
DATUM: 08/2019