


TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE - STÁVAJÍCÍ STAV

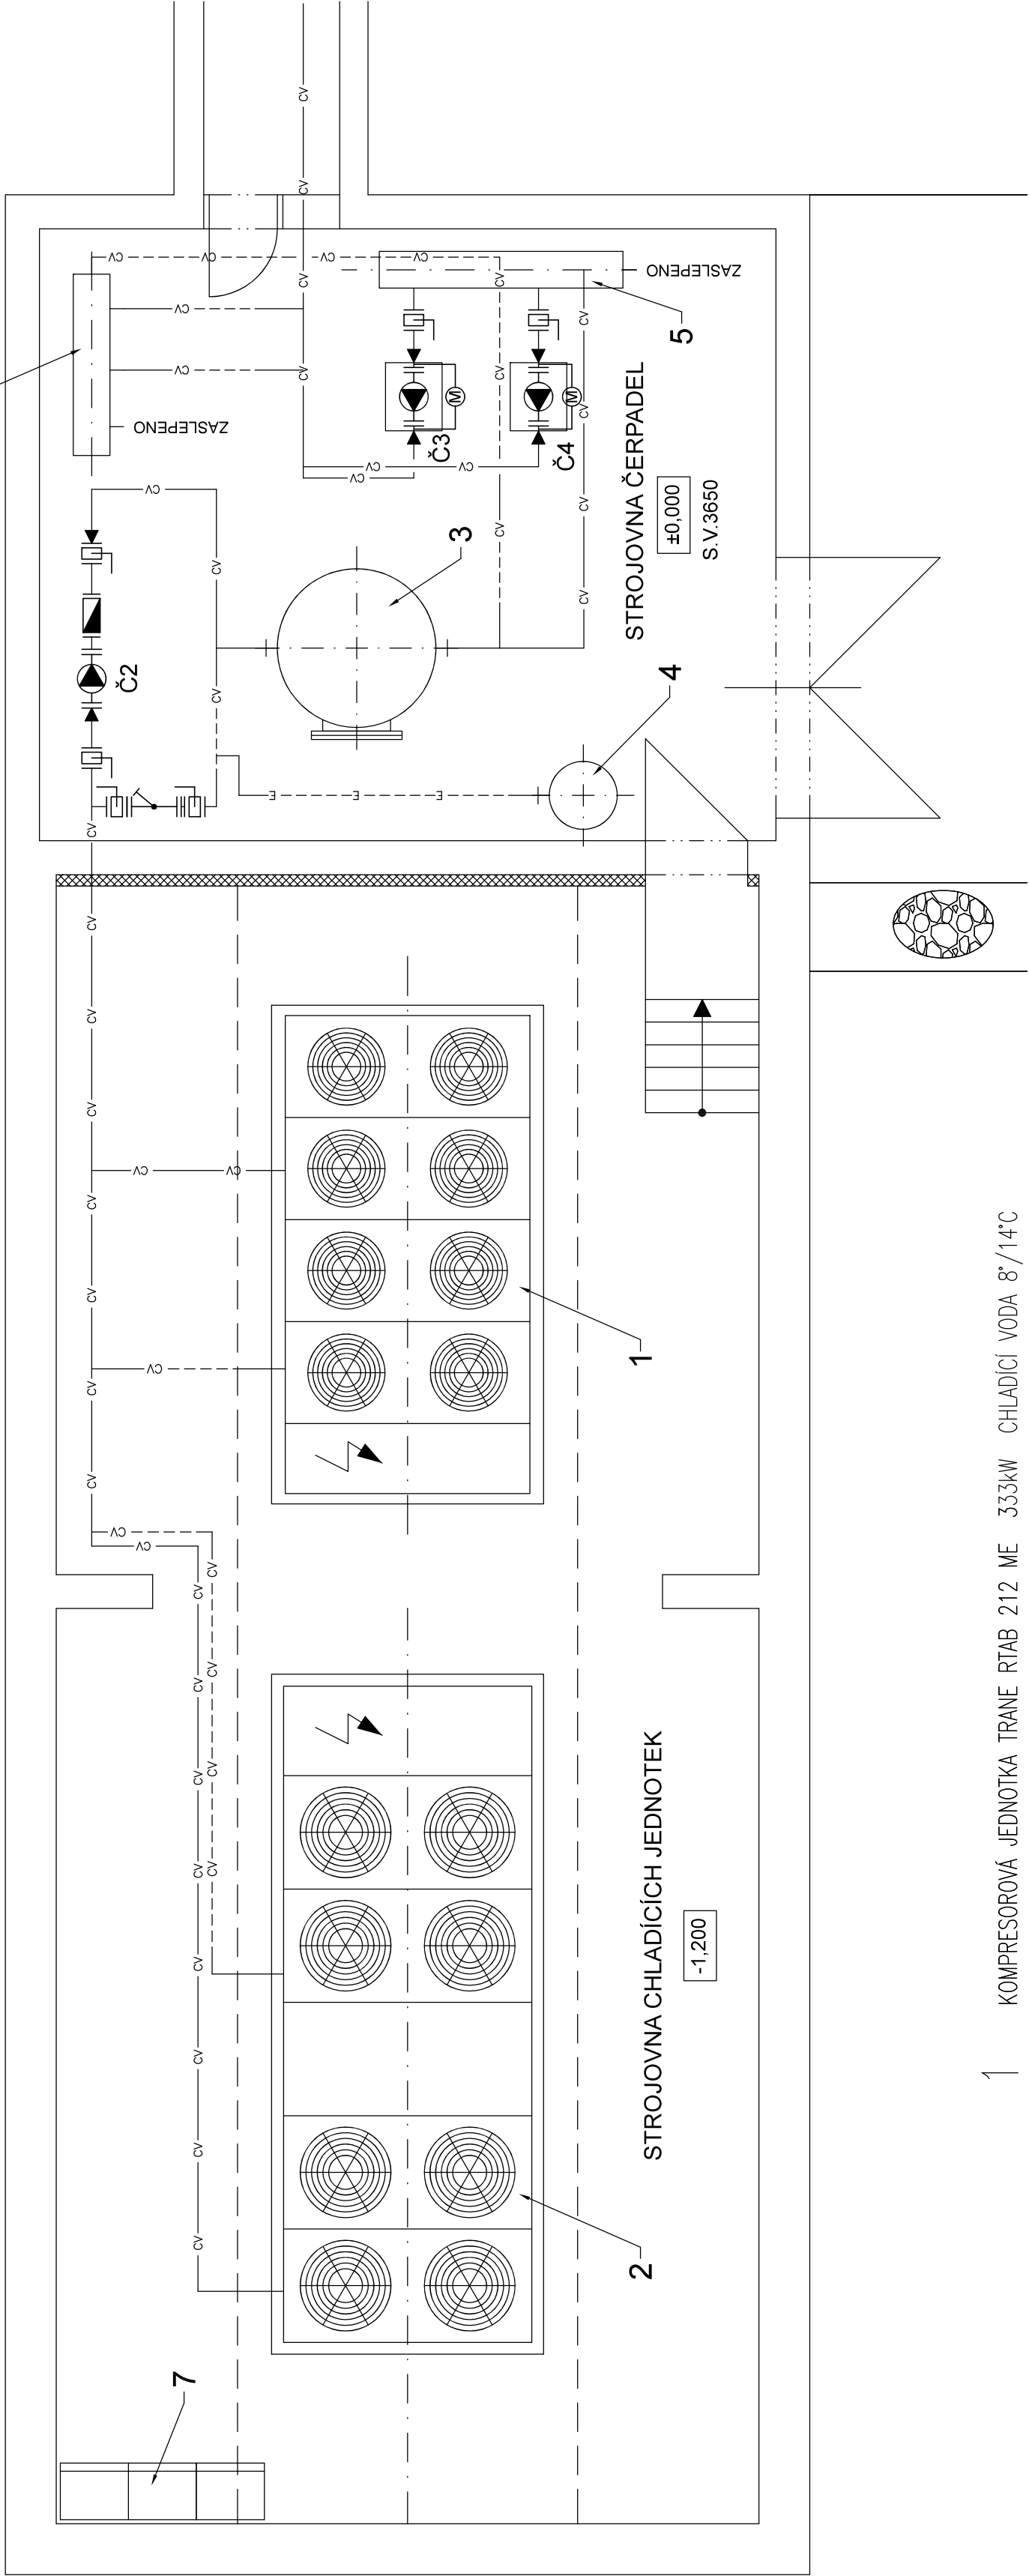

- 1 KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA TRANE RTAB 212 ME 333kW CHLADÍCÍ VODA 8°/14°C
- 2 KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA TRANE RTAA 214 STD 422kW CHLADIVO VODA 8°/14°C
- 3 ZÁSOBNÍ NÁDRŽ CHLADÍCÍ VODY 4m3, PN 0,6-- ATYP Vso -- 4
- 4 EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 300l -- WÄRME PN 6
- 5 ROZDĚLOVAČ ø 324/8i
- 6 SBĚRAČ ø 324/8i
- 7 ELE. ROZVADĚČ

REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ
CHLADÍCÍ STANICE VE FN OLOMOUČ
STUDIE

8.1 STÁVAJÍCÍ STAV
8.1.2 TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE - STÁVAJÍCÍ STAV
DATUM: 08/2019 M 1:50