



POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

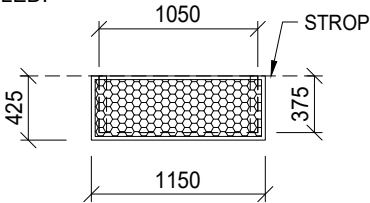
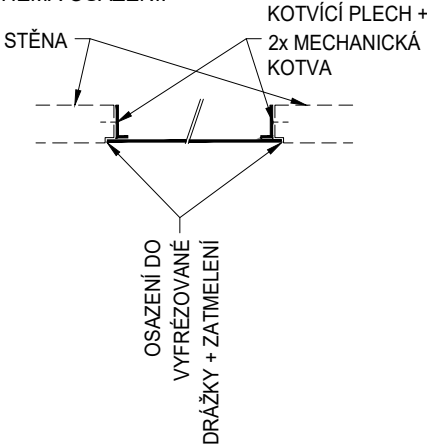
±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN ZAMRZLA	Investor: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel. +420 588 441 111 www.fnol.cz	
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 505 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz			Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. JAN ZAMRZLA	ING. JAN ZAMRZLA	ING. JAN KOČMÁNEK		
				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U KLINIKY PSYCHIATRIE		Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019	Paré:	
Objekt: OBJEKT U - KLINIKA PSYCHIATRIE SO 01		Datum: 02 - 2020		
		Stupeň: DSP + DPS		
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Formát: 8 A4		
		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-501	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

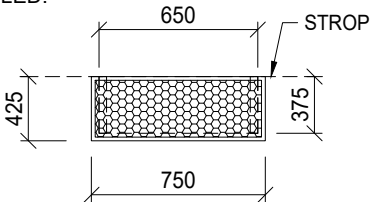
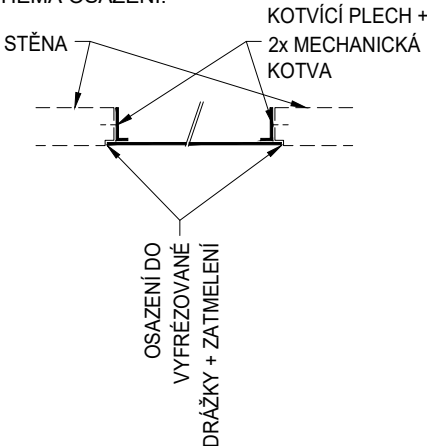
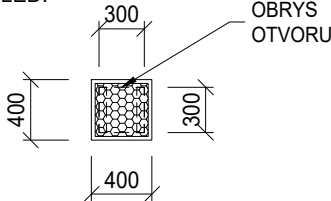
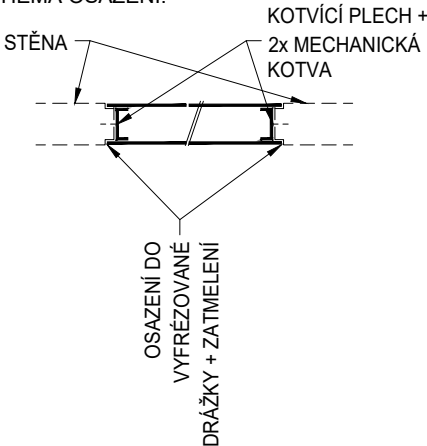
Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET									
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ	
$\frac{Z}{4}$		Neobsazeno.										
$\frac{Z}{2}$		Neobsazeno.										
$\frac{Z}{3}$		Neobsazeno.										
$\frac{Z}{4}$		Neobsazeno.										
$\frac{Z}{5}$	POHLED:  SCHÉMA OSAZENÍ: 	Větrací mřížka tvořená děrovaným plechem s lemováním a kotvicím plechem. Děrovaný plech nerezový s oky kruhovými přesazenými, průměru cca 10 mm, volná plocha min. 47 %, tloušťka plechu 2 mm. Lemující profil tvaru plochého U. Ke kotvicím plechům nýtované. Kotvicí plech upravit dle tloušťky stěny (cca 120 mm). Kotvicí plech tloušťky 2 mm, na každé straně kotvit 2x mechanickou kotvou do ostění. Plech ohnut do tvaru L, 30 mm před mřížku pro nýtování. Výška kotvicího plechu na celou výšku otvoru. Včetně kotvicího a spojovacího materiálu. Mřížka pro otvor 375 x 1050 mm.										
		Rozměr mřížky: 1150 x 425 mm	KS	-	-	2	-	-	-	-	2	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET										
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ		
Z 6	POHLED:  SCHÉMA OSAZENÍ: 	Větrací mřížka tvořená děrovaným plechem s lemováním a kotvicím plechem. Děrovaný plech nerezový s oky kruhovými přesazenými, průměru cca 10 mm, volná plocha min. 47 %, tloušťka plechu 2 mm. Lemující profil tvaru plochého U. Ke kotvicím plechům nýtované. Kotvicí plech upravit dle tloušťky stěny (cca 120 mm). Kotvicí plech tloušťky 2 mm, na každé straně kotvit 2x mechanickou kotvou do ostění. Plech ohnut do tvaru L, 30 mm před mřížku pro nýtování. Výška kotvicího plechu na celou výšku otvoru. Včetně kotvicího a spojovacího materiálu. Mřížka pro otvor 375 x 650 mm.											
		Rozměr mřížky: 750 x 425 mm	KS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Z 7	POHLED:  SCHÉMA OSAZENÍ: 	Větrací mřížka tvořená děrovaným plechem s lemováním osazeným z obou stran stěny a kotvicím plechem. Děrovaný plech nerezový s oky kruhovými přesazenými, průměru cca 10 mm, volná plocha min. 47 %, tloušťka plechu 2 mm. Lemující profil tvaru plochého U. Ke kotvicím plechům nýtované ze strany pokoje, šroubované ze strany předsíně. Kotvicí plech upravit dle tloušťky stěny (cca 120 mm). Kotvicí plech tloušťky 2 mm, na každé straně kotvit 2x mechanickou kotvou do ostění. Plech ohnut do tvaru U, 30 mm před mřížku pro nýtování a šroubování. Výška kotvicího plechu na celou výšku otvoru. Včetně kotvicího a spojovacího materiálu. Mřížka pro otvor 375 x 650 mm.											
		Rozměr mřížky: 400 x 400 mm	KS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET							Σ						
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP		6 NP					
Z 8	PŮDORYS: SCHÉMA TYPOVÉHO POLE: TERASA TYPOVÝ ŘEZ:	Vnější zábradlí z ocelových uzavřených profilů, kotveno do ocelové konstrukce pergoly, minimálně na třech místech každého sloupku. Zábradlí tvořeno madlem a pomocným sloupkem □50x50/4, rámem z profilu □35x20/2 a výplní z pásoviny 30/4. Pod sloupkem kotveno přes roznášecí plech tl. 6 mm rozměru150 x 150 mm pomocí chemických kotví. Povrchová úprava: - žárový pozink Výpis materiálu: <table><tr><td>□50x50/4 - 14,9 x 5,287</td><td>= 78,8</td></tr><tr><td>□35x20/2 - 29,5 x 1,475</td><td>= 64,2</td></tr><tr><td>□30/4 - 70 x 0,94</td><td>= 65,8</td></tr><tr><td>plech tl. 6 mm - 5x0,15x0,15x0,006x7850</td><td>= 5,3</td></tr><tr><td>prořez cca 5%</td><td>= 10,0</td></tr><tr><td>Hmotnost:</td><td>= 224,1 kg / ks</td></tr><tr><td colspan="2">+ kotvící a spojovací materiál</td></tr></table>	□50x50/4 - 14,9 x 5,287	= 78,8	□35x20/2 - 29,5 x 1,475	= 64,2	□30/4 - 70 x 0,94	= 65,8	plech tl. 6 mm - 5x0,15x0,15x0,006x7850	= 5,3	prořez cca 5%	= 10,0	Hmotnost:	= 224,1 kg / ks	+ kotvící a spojovací materiál	
□50x50/4 - 14,9 x 5,287	= 78,8															
□35x20/2 - 29,5 x 1,475	= 64,2															
□30/4 - 70 x 0,94	= 65,8															
plech tl. 6 mm - 5x0,15x0,15x0,006x7850	= 5,3															
prořez cca 5%	= 10,0															
Hmotnost:	= 224,1 kg / ks															
+ kotvící a spojovací materiál																
			KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1				

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

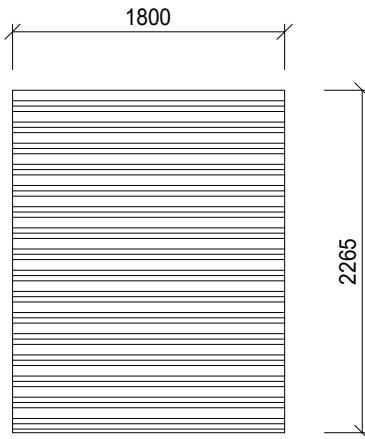
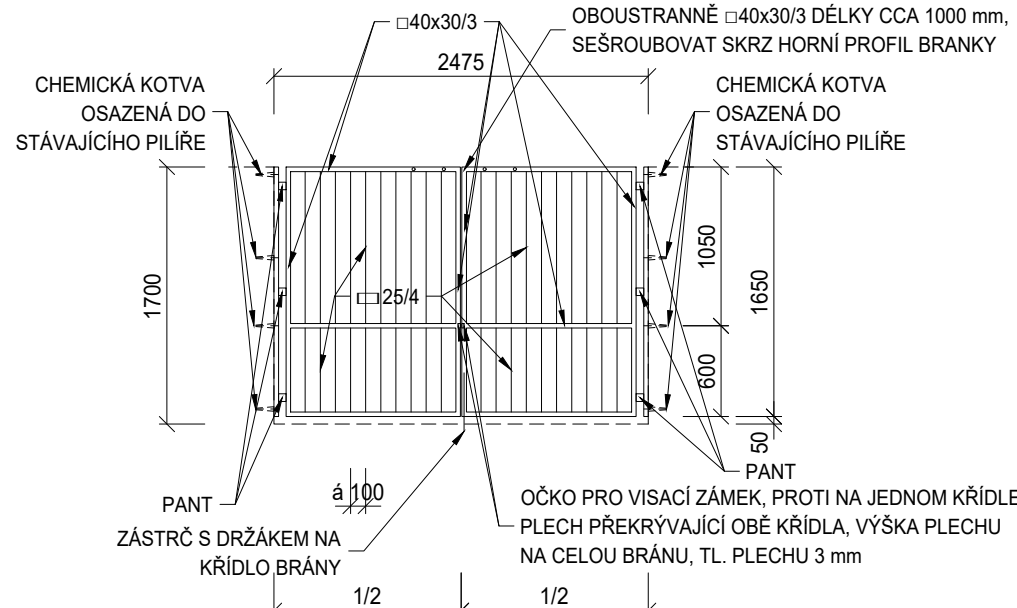
Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET																				
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ												
Z 9	PŮDORYS:																						
	NAVÁZAT NA ZÁBRADLÍ TERASY, VÝROBEK Z/8																						
TYPOVÝ ŘEZ:																							
POHLED:																							
PLECH TL. 6 mm 140 x 200 mm +4x ŠROUB M8																							
Vnější zábradlí z ocelových uzavřených profilů, kotveno do ocelové konstrukce schodiště, do schodnice. Zábradlí tvořeno madlem a sloupkem □50x50/4, rámem z profilu □35x20/2 a výplní z pásovin 30/4. Sloupek tvaru obráceného L s navařeným plechem pro kotvení, kotvicí plech tl. 6 mm rozměru140 x 200 mm, 4x prošroubováno ve stěně schodnice. Součástí zábradlí je i nerezové madlo umístěné ve schodišti s přesahem 150 mm přes poslední stupeň. Madlo z ocelové trubky - matová nerez. Konce trubek zaslepit. Osazení ve výšce cca 900 mmu. Tr Ø 44 mm, kotvení nerezovou kruhovou tyčí 12 s rozetou. Povrchová úprava: - žárový pozink Výpis materiálu: □50x50/4 - 24,2 x 5,287 = 128,0 □35x20/2 - 23,5 x 1,475 = 34,7 □30/4 - 74,4 x 0,94 = 69,9 plech tl. 6 mm - 11x0,14x0,2x0,006x7850 = 14,5 prořez cca 5% = 12,4 Hmotnost: = 259,5 kg / ks + kotvicí a spojovací materiál + nerezové madlo včetně kotvícího a spojovacího materiálu <tr><td colspan="3">KS</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>												KS			-	-	1	-	-	-	-	-	1
KS			-	-	1	-	-	-	-	-	1												

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET									
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ	
Z 10		Neobsazeno.										
Z 11		Dočist'ovací rohož rolovatelná vnitřní z AL profilů spojených nerezovým lankem a vyplněním gumovými a textilními pásky v barvě tmavo-šedé, klasifikace reakce na oheň Cfl-s1, včetně lemování. Tloušťka rohože 17 mm. Rozměr rohože: 1800 x 2265 mm	KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Z 12		Vnější dvoukřídlová branka tvořena rámem z uzavřených profilů 40x30/3 a výplní z pásoviny 25/4, se středovým vodorovným ztužením. Kotveno ke stávajícím sloupkům oplocení. Na oplocení na plocho profil 40x30/3 kotvený chemickými kotvami. Jako dorazový plech na jednom křídle navařen plech tl. 3 mm. V horním rámu provrtané díry pro přiložení profilů pro fixaci branky - úplné uzamčení prošroubováním. Dodávka včetně pantů, chemických kotev, očka pro závěsný zámek, závěsného zámku, zástrče. Povrchová úprava: - žárový pozink Výpis materiálu: 40x30/3 - 16,9 x 2,919 = 49,3 25/4 - 32,0 x 0,785 = 25,1 plech tl. 3 mm - 0,07x1,65x0,002x7850 = 1,8 proez cca 5% = 3,8 Hmotnost: = 80,0 kg / ks + kotvící a spojovací materiál, příslušenství	KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

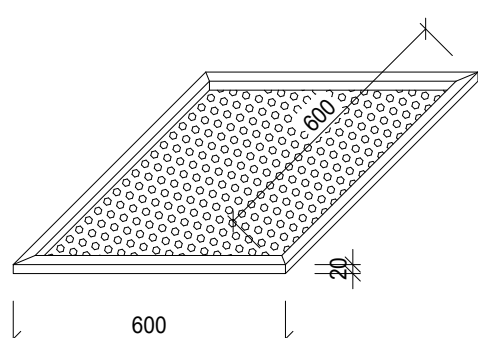
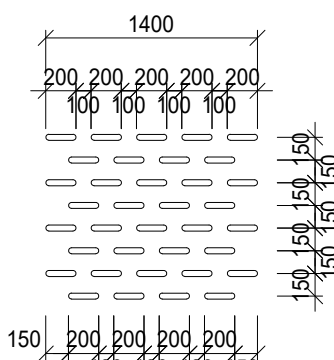
Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 6

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET									
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ	
Z 13	CHEMICKÁ KOTVA OSAŽENÁ DO STÁVAJÍCÍHO PILÍŘE 990 1700 1050 600 50 PANT 40x30/3 25/4 100 NA PROFILU NA PILÍŘI V PROSTORU V PROSTORU DORAZU BRANKY PŘÍŠROUBOVANÝ PLECH TL. 3 mm - BRANKA MECHANICKY ZAJIŠTĚNÁ PROTI POUŽÍVÁNÍ, PO ODMONTOVÁNÍ FUNKČNÍ	Vnější jednokřídlová branka tvořena rámem z uzavřených profilů 40x30/3 a výplní z pásoviny 25/4, se středovým vodorovným ztužením. Kotveno ke stávajícím sloupkům oplocení. Na oplocení na plocho profil 40x30/3 kotvený chemickými kotvami. Dodávka včetně pantů, chemických kotev, zámek vložkový včetně vložky a klíčů, dveřní štíty nerezové, klika nerezová, doraz pro branku. Povrchová úprava: - žárový pozink Výpis materiálu: 40x30/3 - 9,5 x 2,919 = 27,7 25/4 - 11,2 x 0,785 = 8,8 plech tl. 3 mm - 0,07x0,3x0,002x7850 = 0,4 prořez cca 5% = 1,9 Hmotnost: = 38,8 kg / ks + kotvící a spojovací materiál, příslušenství	KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Z 14	400 400 OBRYS KRYTÉHO SVĚTLA OTVORY PRO ŠROUBY KOTVENÍ	Kryt osvětlení ze skla bezpečnostního proti úrazům, klasifikace min. 3C dle ČSN EN 12600. Odolnost min. P3A dle ČSN EN 356. Sklo tvořeno dvěma tabulemi 2 x 3 mm s vlepenou bezpečnostní fólií. Sklo s osmi otvory pro přišroubování. Dodávka včetně šroubů, roznášecích protiplechů vložených do profilů podhledu, velkoplošných podložek, nízké matky, polyamidových podložek a matky s límcem.	KS	-	-	6	-	-	-	-	-	6

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 7

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET									
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ	
Z 15		Kotvicí prvek pro zajištění lůžek. Pásnice po obvodě stěny, rozměr 80/6 mm, s okem pro uchycení. Do stěny kotven pomocí kotev M8 se šroubem, délka kotvy min. 80 mm. Kotva po cca 500 mm. Délka pásnice cca 15 bm. Pozice ok a typ přizpůsobit dle požadavků investora - dle lůžek. !!!Způsob uchycení konzultovat s uživatelem dle skutečných typů lůžek a křesel!!! KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Z 16		Větrací kazeta tvořená děrovaným plechem. Děrovaný plech nerezový s oky kruhovými přesazenými, průměru cca 10 mm, volná plocha min. 47 %, tloušťka plechu 2 mm. Plech ohnut do tvaru kazety a vložen do systémového podhledu. Rozměr kazety 600 x 600 mm Rozměr plechu před tvarováním 720 x 720 mm KS	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
Z 17		Úprava lůžek a křesel pro uchycení ke stěně. Lůžko starý typ - k noze postele přivařena plotna, zámek visací, 2x 2ks, opravný nátěr Lůžko nový typ - úprava trubky lůžka, zámek, 2x 2ks Uchycení křesla - k boční zdi přes spodní díl křesla - 2x 2ks !!!Způsob uchycení konzultovat s uživatelem dle skutečných typů lůžek a křesel!!! KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Z 18	SCHÉMA PÁSKŮ ROZMÍSTĚNÝCH V PLOŠE: 	Dodatečná protiskluzná úprava na keramické dlažbě. Tvořena krátkými pásky v řadách s prostřídáním mezery. Vytvořené z bezrozpoštědlové pasty na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyamidovým tužidlem. Šířka pásků cca 30 mm, výška max 3 mm. Umístění kolmo souměrně na osu spojující střed dveří a lávky. Barevné provedení: - tmavě šedá - kontrastní k dlažbě Celková řešená plocha: m²	-	-	-	4	-	-	-	-	4	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DSP+DPS 45-2019
STR. Č.: 8

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET																
			2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	Σ								
ZS 1		Demontáž stávajících dveří, zachovat pro zpětnou montáž. Stávající zárubeň přebrousit, přetmelit poškozené části, přebrousit a natřít v barvě dle původního. osadit dveře zpět.																	
		KS	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ZS 2		Demontáž kompletní stávající venkovní žaluzie včetně krycího plechu. Žaluzii rozebrat, krycí plech a konzoly namontovat po osazení nových dveří zpět.																	
		KS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !