


Budova H1
Půdorys 2NP

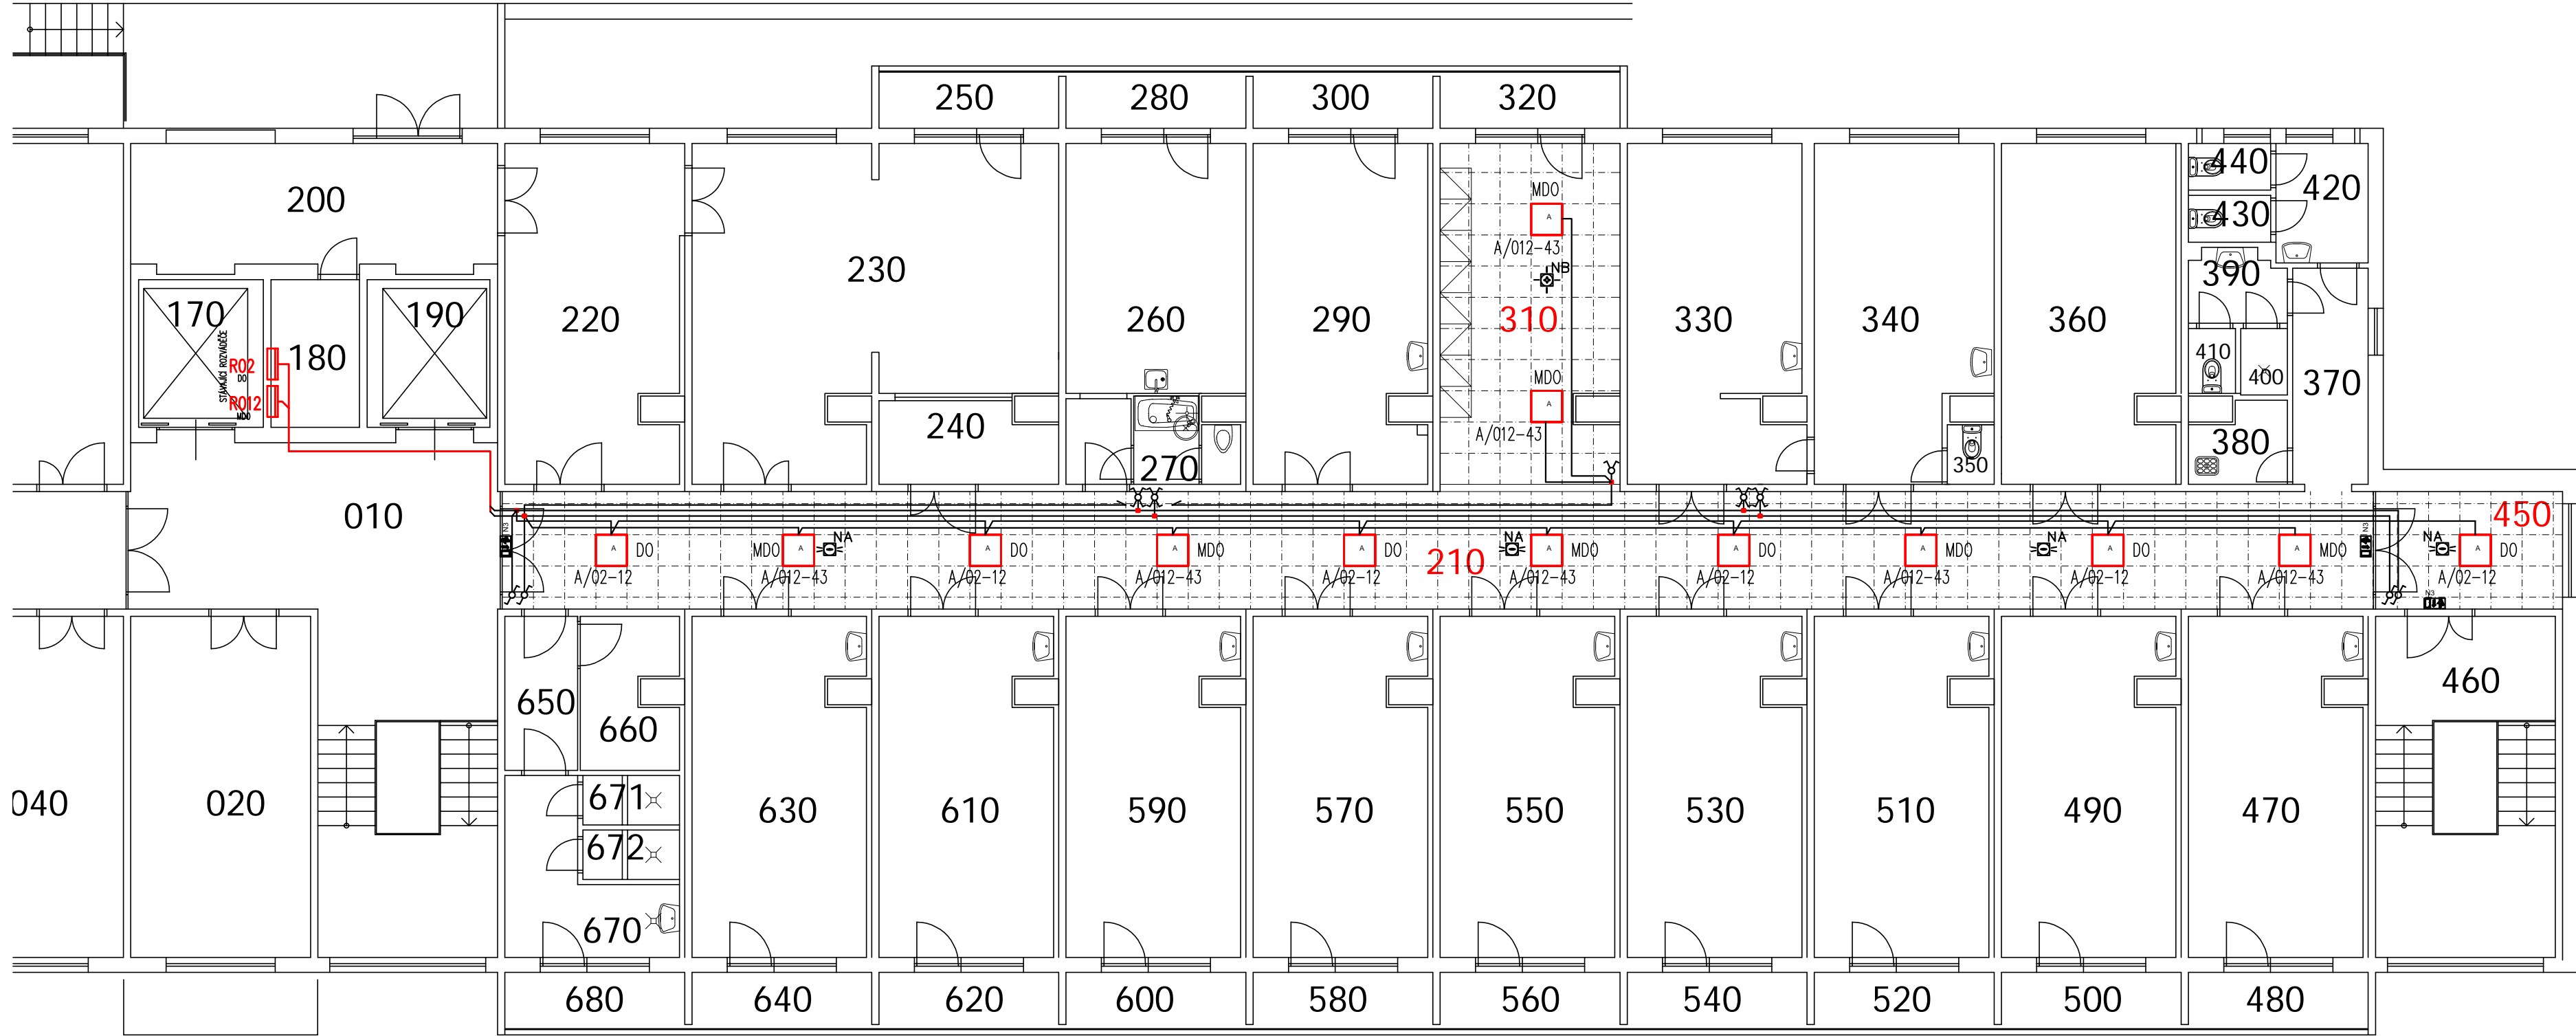

A_H102210 CHODBA
A_H102310 ČEKÁRNA
A_H102450 CHODBA

81,38 m2
22,64 m2
8,14 m2

OZNAČENÍ	POPIS
A	VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO – LED PANEL, 70011 PAN LED 38W 4000K, IP40, 600x600mm
NA, NB, N3	STÁVAJÍCÍ NOUZOVÁ SVÍTIDLA (NAPÓJENÁ Z CENTRÁLNÍ CBS) – – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ PODHLEDY
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ
	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ

- POZN.
- Rozvody vedeny nad podhledem.
 - Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
 - Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

POUŽITÁ NAPĚTÍ: MDO, DO – 1NPE 230V 50Hz/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:
Základní ochrana–ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)

Příl. A základní izolace živých částí, přepážky, kryty

Ochrana při poruše–ochrana před dotykem neživých částí

411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o.	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	 ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: Budova H1–Výměna hl osv chodeb 2NP a 3NP	KONTROLA:			
	STUPEŇ: DPS			
	SOUBOR:	DATUM: 07/2021	MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 4xA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.21.35	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.21.35.02	KOPIE:	