

POZNÁMKY:

- 1) VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRADÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- 2) PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
 - DLE ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ STAVEBNÍ PRÁCE
 - VYHLÁŠKA 398/2009
- 3) VEŠKERÉ MATERIÁLY, PRVKY A BAREVNOSTI BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, PŘÍPADNĚ AUTORSKÉMU DOZORU
- 4) PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

PD STAVEBNÍ ÚPRAVY P1

VYŠETŘOVNA, KOŽNÍ KLINIKA

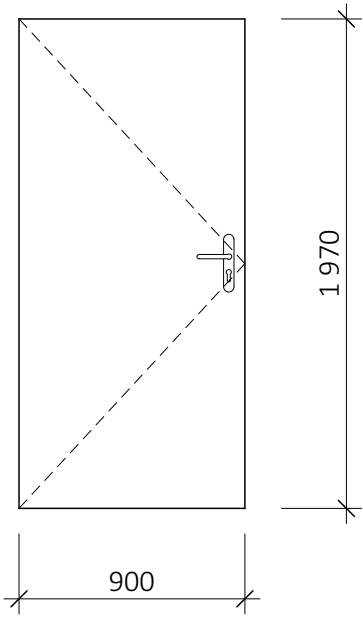
Projektant/Klient: Fakultní nemocnice Olomouc

Výpis truhlářských výrobků

Datum 06.01.2022

D.1.1.11

D.1.1.11 Výpis truhlářských výrobků

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
<div data-bbox="132 315 212 394">T 01</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou DTD deskou. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze strany vyšetřovny klika, ze strany čekárny koule se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - použit systém generálního klíče - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě bílé <p>typ: Levé</p> <p>Požární specifikace:-</p> <p>Rozměr dveří: 900/1970 mm</p>	1