


A_A301040 PŘEDSIŇ	3,23 m2	A_A301270 PRACOVNA SEKRETÁŘKY	13,01 m2
A_A301050 WC	0,97 m2	A_A301280 PRACOVNA ZÁSTUPCE PRIMÁŘE	13,90 m2
A_A301060 WC	0,97 m2	A_A301290 FLTR	4,68 m2
A_A301070 CHODBA	104,72 m2	A_A301300 SPRCHA	1,15 m2
A_A301080 PRACOVNA PŘEDNOSTY	27,81 m2	A_A301310 WC	1,91 m2
A_A301081 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRACOVNY	4,79 m2	A_A301320 UMÝVÁRNA	14,36 m2
A_A301090 SEKRETARIÁT	18,74 m2	A_A301330 ODPOČÍNKOVÁ MÍSTNOST	10,71 m2
A_A301100 ARCHIV	12,60 m2	A_A301340 PŘÍPRAVNA	12,63 m2
A_A301110 PRACOVNA LÉKAŘE	18,74 m2	A_A301350 WC	1,08 m2
A_A301120 PRACOVNA LÉKAŘE	18,60 m2	A_A301360 ZÁKROKOVÝ SÁL	23,56 m2
A_A301130 SPRCHA	12,60 m2	A_A301370 STERILIZACE	6,17 m2
A_A301140 PRACOVNA ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY	18,74 m2	A_A301380 CHODBA	368,02 m2
A_A301150 PRACOVNA ZÁSTUPCE PRIMÁŘE	18,60 m2	A_A301390 ČEKÁRNA	10,95 m2
A_A301160 PŘEDSIŇ MUŽI	2,08 m2	A_A301400 BOX	1,29 m2
A_A301170 WC MUŽI	1,57 m2	A_A301410 BOX	1,29 m2
A_A301180 PŘEDSIŇ ŽENY	2,08 m2	A_A301420 AMBULANCE – VYŠETŘOVNA	15,74 m2
A_A301190 WC ŽENY	1,57 m2	A_A301430 AMBULANCE – VYŠETŘOVNA	15,58 m2
A_A301200 INSPEKČNÍ POKOJ	12,24 m2	A_A301440 PŘEDSIŇ	5,64 m2
A_A301210 SEKRETARIÁT	12,24 m2	A_A301450 WC ŽENY	1,62 m2
A_A301220 PRACOVNA PRIMÁŘE	27,68 m2	A_A301460 WC IMOBILNÍ ŽENY	2,93 m2
A_A301230 CHODBA	41,47 m2	A_A301470 PŘEDSIŇ	5,64 m2
A_A301231 CHODBA	16,80 m2	A_A301480 WC IMOBILNÍ MUŽI	2,93 m2
A_A301240 PRACOVNA PRIMÁŘE	24,60 m2	A_A301490 WC MUŽI	11,63 m2
A_A301250 SCHODIŠTĚ	11,63 m2	A_A301500 CHODBA	9,09 m2
A_A301260 ZÁDVEŘÍ	12,81 m2	A_A301510 VYŠETŘOVNA – AMBULANCE	13,31 m2

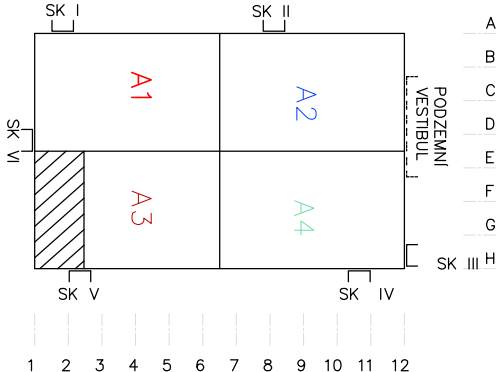

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MD0 – 3NPE~50Hz,400V,TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41ed3 je zajištěna kombinací ochran:

Základní: (ochrana před přímým dotykem)

Ochrana při poruše:


(ochrana před nepřímým dotykem)

Automatickým odpojením od zdroje :


- automatickým odpojením od zdroje
- Ochranným pospojováním
- základní ochrana–izolací
- Ochrana při poruše–ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician			
KONTROLOVAL	Milan Vician			
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	1:100	
Chlazení místností OPECH v 1.NP - - objekt A		DATUM	04/2022	
		STUPEŇ	DPS	
		Č.KOPIE		
		PŮDORYS 1.NP	Č.VÝKRESU	D.1.4.2.4

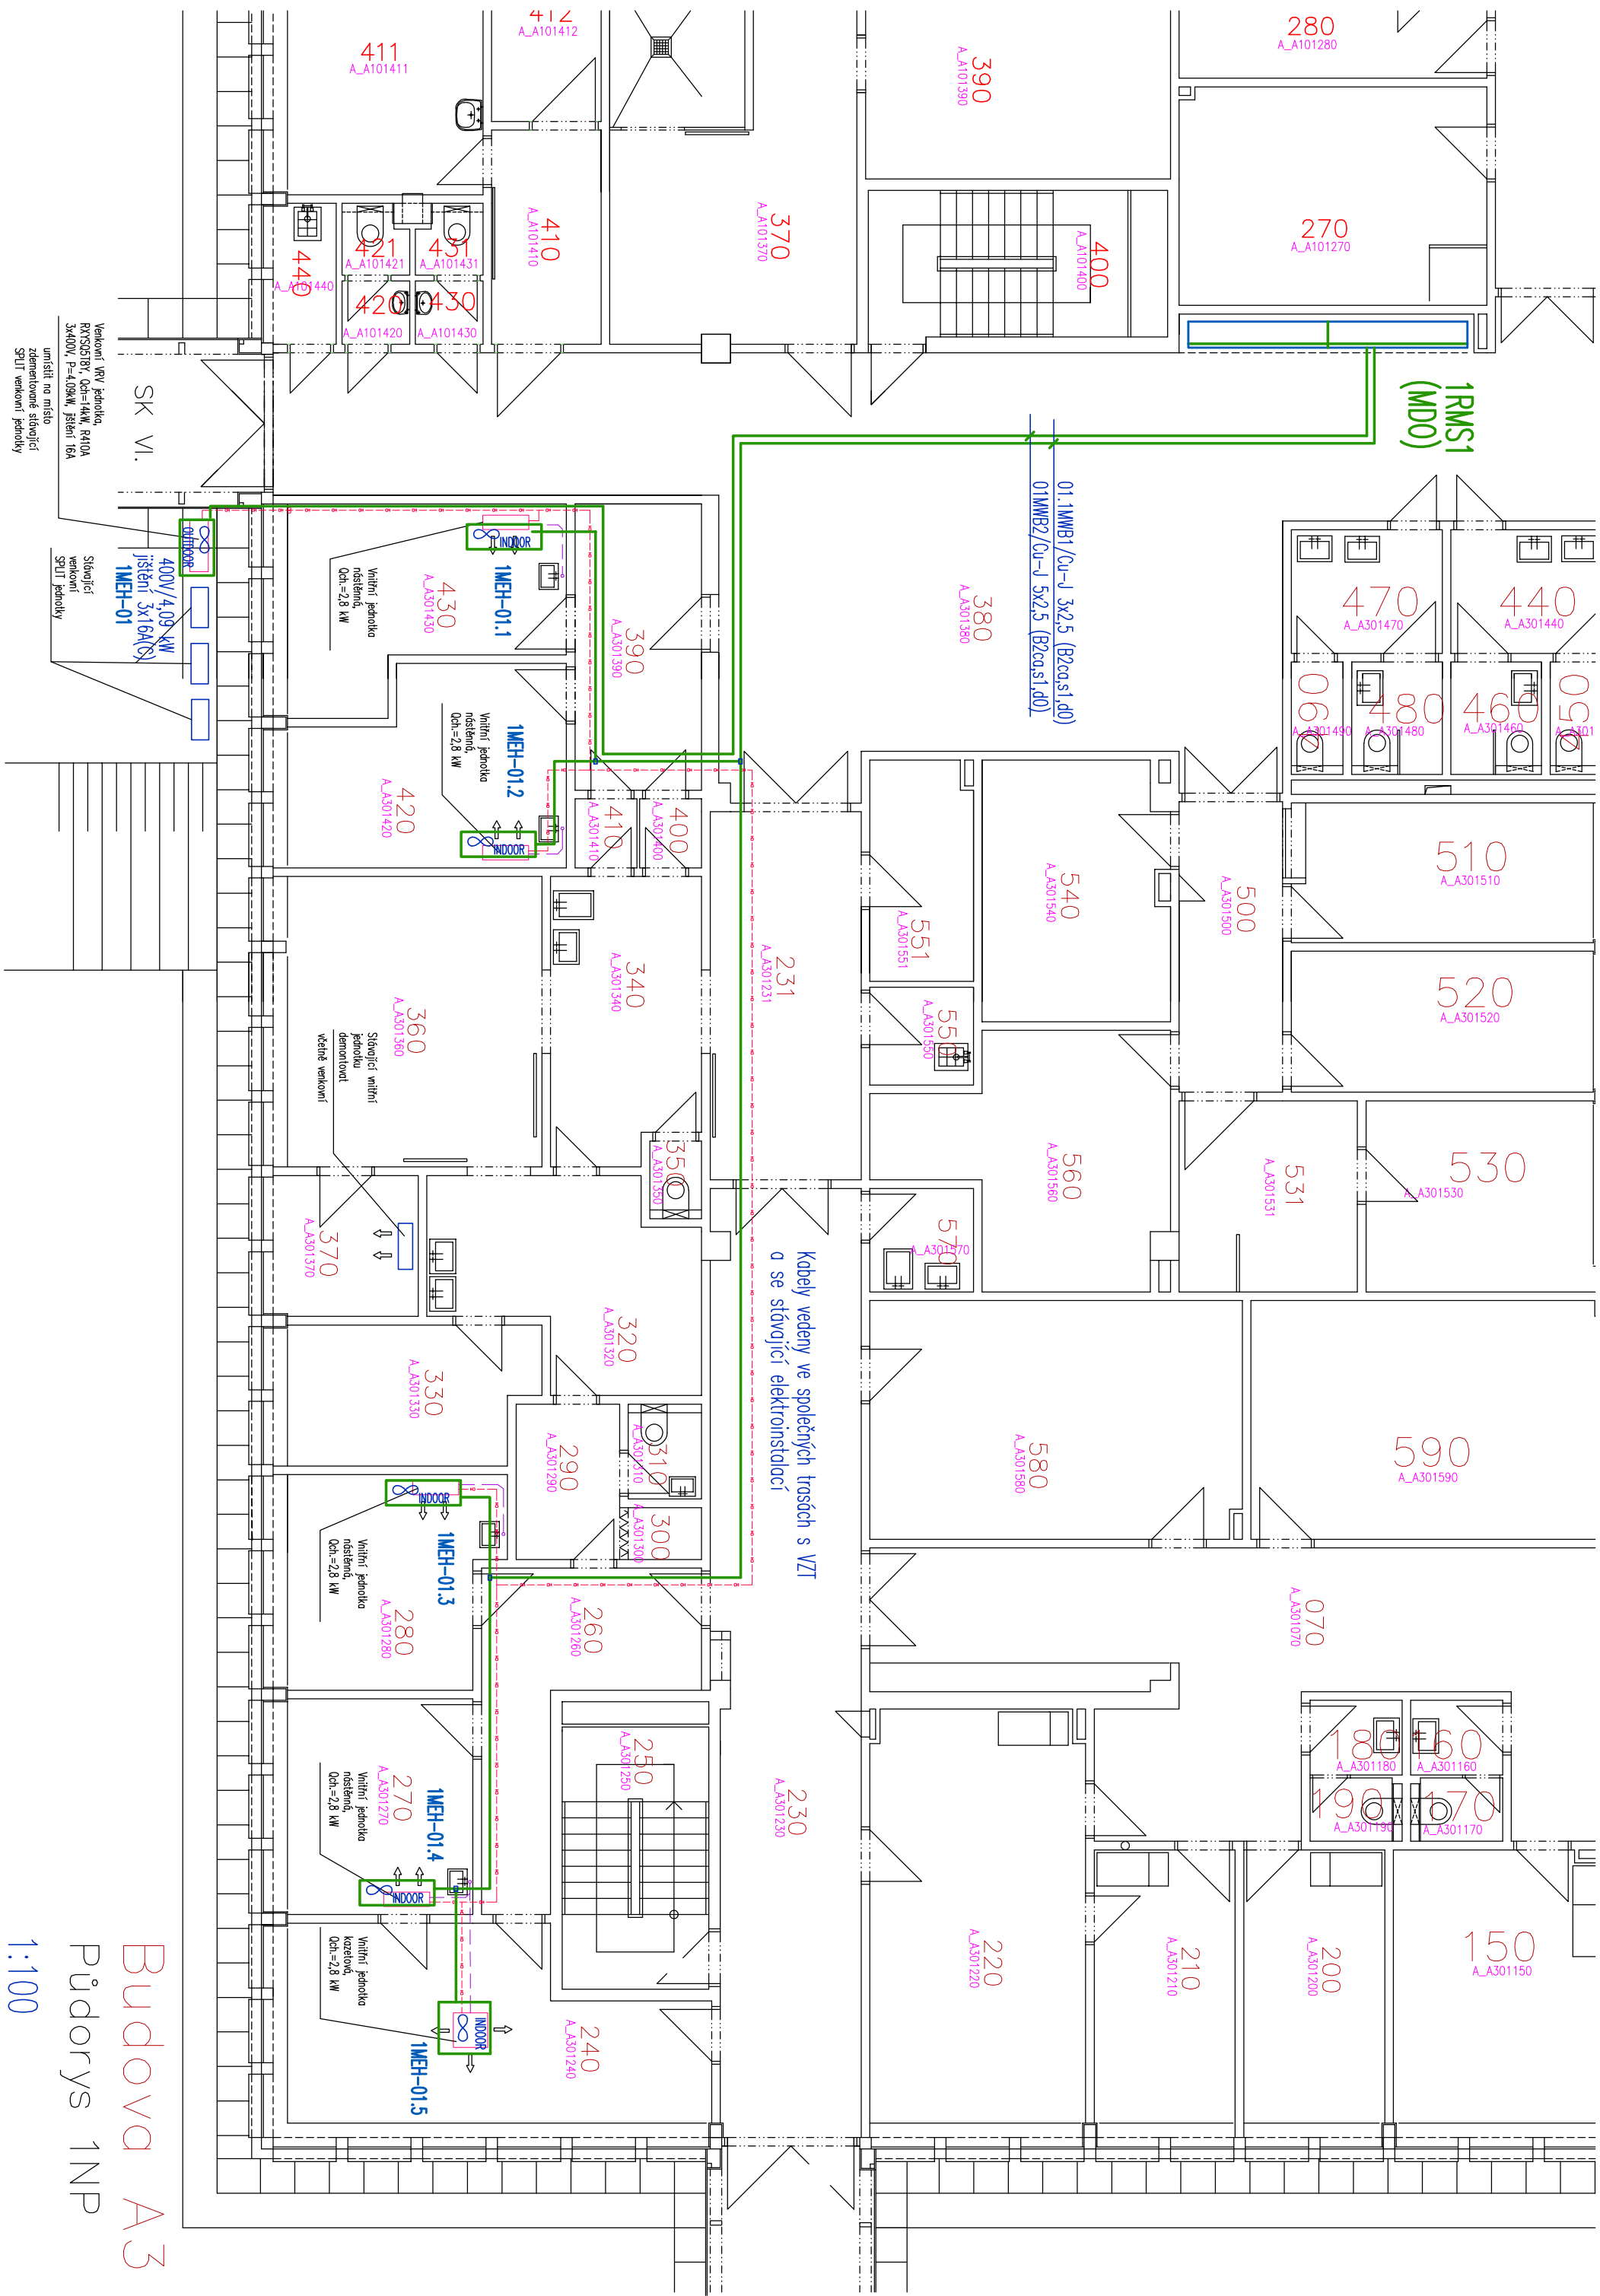

Budova A1
Půdorys 1NP

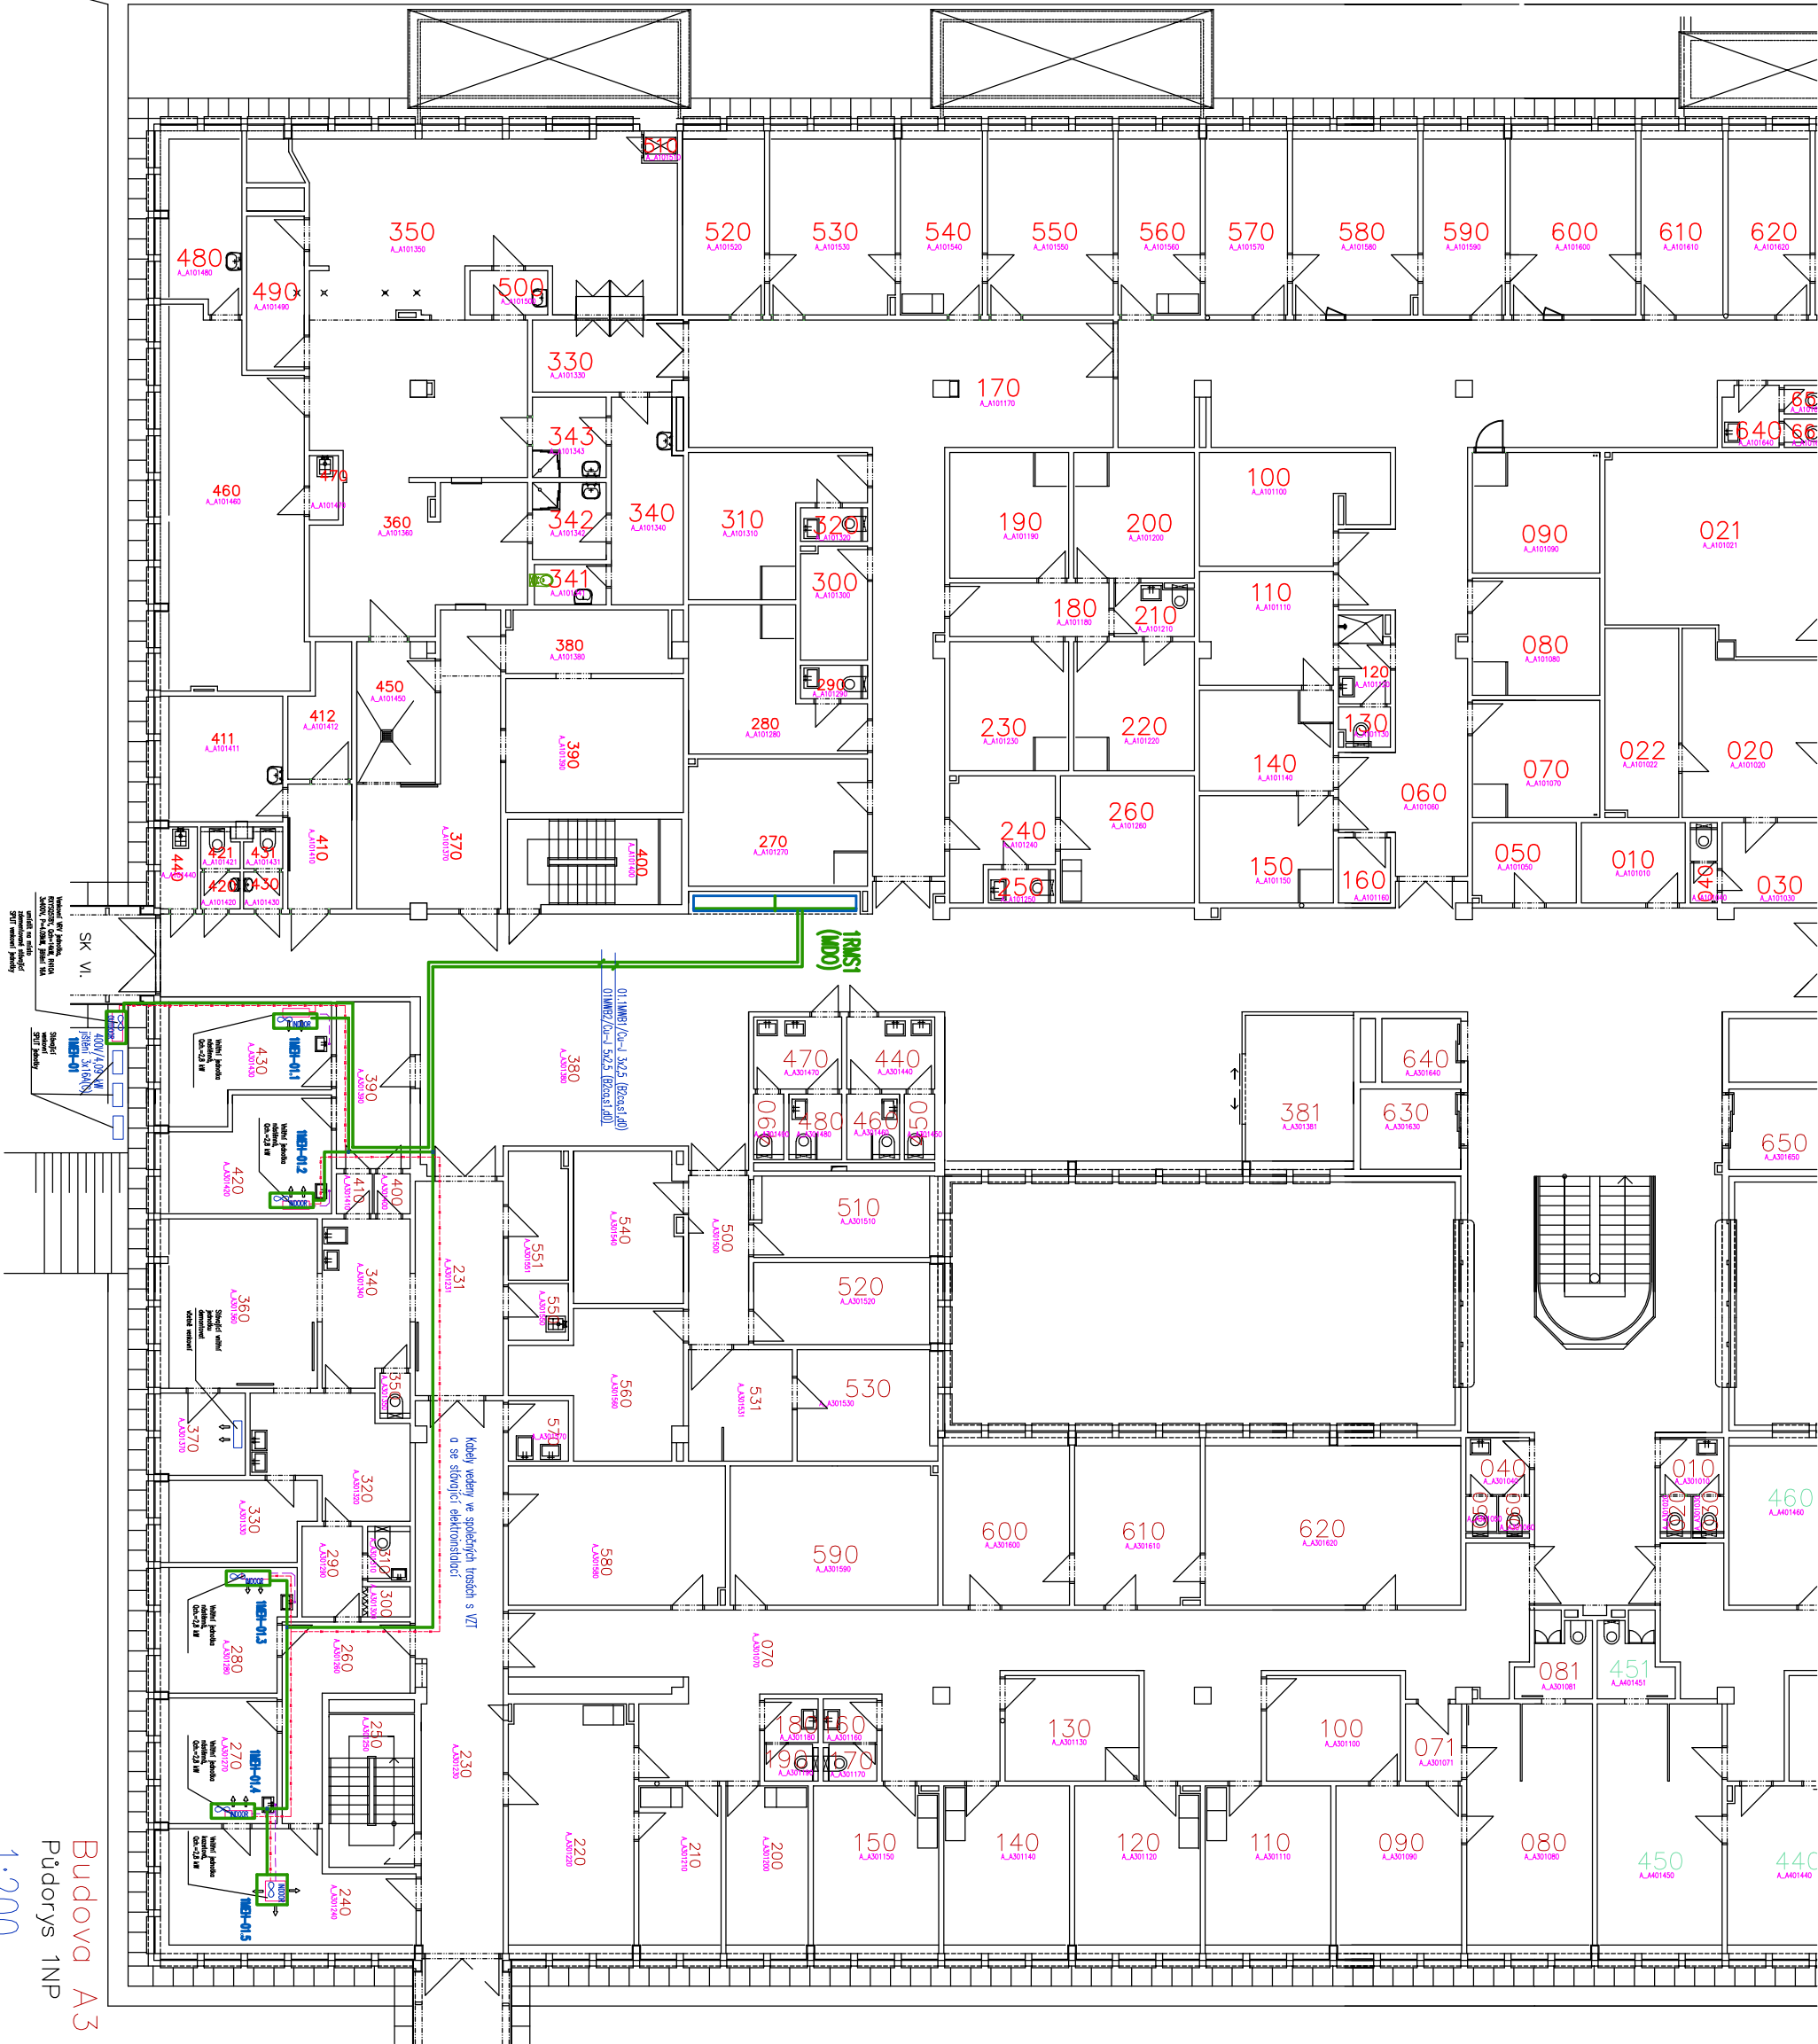

Budova A3
Půdorys 1NP
1:200