



EP Rožnov, a.s.

Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: +420 571 664 111

e-mail: ep@eproznov.cz

www.epronov.cz

ZAKÁZKA

PD - Stavební úpravy kliniky neurochirurgie – 3.NP operační sál č.2

INVESTOR

Fakultní nemocnice olomouc

MÍSTO STAVBY

Olomouc

OBJEKT

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského zařízení

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

ZPRACOVAL

Ing. Martin Závada

Č. ZAKÁZKY

K22039016

KONTRLOVAL

Ing. Zbyněk Onderka

DATUM

11/2022

SCHVÁLIL - HIP

Ing. Miroslav Běhal

STUPEŇ

DPS

OZNAČENÍ

22039S6 - 07

POČET A4

11

REVIZE/DATUM

POPIS

VYPRACOVAL


VÝPIS PRVKŮ

VÝROBKY PRO ČP



POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ					
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
<div><div>P</div><div>ZČ1</div></div>	KOVOVÉ DVEŘE VHODNÉ DO ZDRAVOTNICKÝCH PROVOZŮ A ČISTÝCH PROSTOR OTVÍRAVÉ, AUTOMATICKÉ SENDVIČOVÉ, TL. 60 MM, VČ. SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ. SE SAMONOSNOU KONSTRUKCÍ Z KOVOVÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ DVEŘÍ Z ČEDIČOVÉ VLNY (150 KG/M³), OPLÁŠTĚNÍ OCEL. PLECHEM TL. 0,8 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝ LAK. SVĚTLOST 800 x 2100 MM ZÁRUBEŇ PRO OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. CCA 270 MM. DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO AUTOMATICKÝM TĚSNĚNÍ SPODNÍ HRANY DVEŘÍ. MEZERA MEZI PODLAHOU A SPODNÍ HRANOU DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE 10 MM. DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ VČETNĚ ARETACE A KONCOVÉHO DORAZU SAMOZAVÍRAČE PROSKLENÉ SE ZASKLENÍM 400x900 MM, ZASKLENÍ SKLEM TL. 4 MM, PROVEDENÍ PHARMA, ÚPRAVA PROTI ROSENÍ BARVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL BILÁ, RAL 9010, 40% LESKU BARVA ZÁRUBNÍ RAL 9010 BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE VYZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM !! KOVÁNÍ BROUŠENÁ NEREZ KLIKA/KOULE, KOVÁNÍ DVEŘÍ ROZETOVÉ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ DVEŘE VYBAVENY CYLINDRICKOU VLOŽKOU	L	KS	–	–	–	1	1
		P	KS	–	–	–	–	–

STAVBA:	PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2	OBJEKT:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	LIST Č. 02
ARCH. Č.	K22039016–07	DATUM:	11/2022	

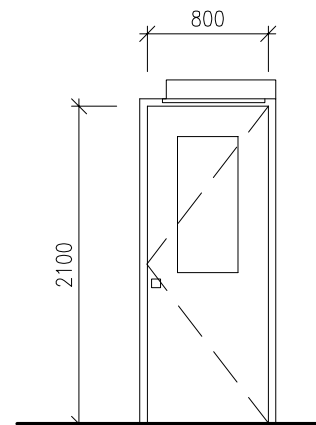

STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP
OPERAČNÍ SÁL Č.2

OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



ARCH. Č. K22039016–07

DATUM: 11/2022

LIST Č. 02

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

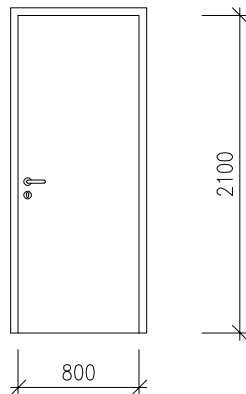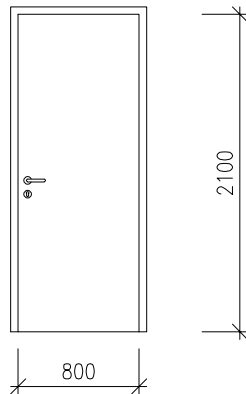


POL.	POPIS								
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM	
<div><div>P</div><div>P01</div></div>	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1 – C2 (DLE PBŘ DODSTAČUJE I EI 30 DP3 – C2) 800 x 2100 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR) KOVOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY PŘÍČKY TL. CCA 200 MM + DO KOVOVÉHO OBKladU STĚNY TL. 60 MM (SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ) KŘÍDLO: SYSTÉMOVÉ PŘÍKROVÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝ LAK NEBO PRÁŠKOVÝ LAK (POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ MÍT. CHEM ODOLNOST PROTI ČISTÍCÍM PŘÍPRAVKŮM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ /SAVO apod./) – ZASKLENÍ: PLNÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ, NÁVRH ZÁVĚSŮ PROVEDE DODAVATEL ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ MAT, KLIKA–KLIKA, ZÁMKOVÁ VLOŽKA CYLINDRICKÝ PANIKOVÝ (PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU) VE SMĚRU ÚNIKU DLE PBŘ KOTVENÍ: SYSTÉMOVÉ PÁSOVÉ KOTVY DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ VČETNĚ ARETACE A KONCOVÉHO DORAŽU SAMOZAVÍRAČE AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ – BUDE VYZORKOVÁNO – URČÍ INVESTOR PŘEDPOKLÁDÁ SE BÍLÁ BARVA KŘÍDEL I ZÁRUBNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BARVA KLIK – NEREZ MAT POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !	LEVÉ	KS	–	–	–	1	–	1
		PRAVÉ	KS	–	–	–	–	–	–
									
<div><div>P</div><div>P02</div></div>	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1 – C2 (DLE PBŘ DODSTAČUJE I EI 30 DP3 – C2) 800 x 2100 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR) KOVOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ DO NOVEJŠÍ PŘÍČKY TL. 105 MM KŘÍDLO: SYSTÉMOVÝ PŘÍKROVÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝ LAK NEBO PRÁŠKOVÝ LAK (POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ MÍT. CHEM ODOLNOST PROTI ČISTÍCÍM PŘÍPRAVKŮM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ /SAVO apod./) ZASKLENÍ: PLNÉ OVLÁDÁNÍ: DVEŘE OVLÁDANÉ NA ČTEČKU S KOULÍ Z CHODBY, NA KLIKU Z ČISTÉ ŠATNY KOVÁNÍ: ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ, NÁVRH ZÁVĚSŮ PROVEDE DODAVATEL ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ MAT, KLIKA–KOULE ELEKTROMAGNETICKÝ POŽÁRNÍ ZÁMEK NAPOJENÝ NA ČTEČKU, KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU VEN Z OPER. SÁLU KOTVENÍ: SYSTÉMOVÉ PÁSOVÉ KOTVY DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ VČETNĚ ARETACE A KONCOVÉHO DORAŽU SAMOZAVÍRAČE AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ – BUDE VYZORKOVÁNO – URČÍ INVESTOR PŘEDPOKLÁDÁ SE BÍLÁ BARVA KŘÍDEL I ZÁRUBNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BARVA KLIK – NEREZ MAT POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !	LEVÉ	KS	–	–	–	–	–	–
		PRAVÉ	KS	–	–	–	1	–	1
									
STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2		OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ							
ARCH. Č. K22039016–07		DATUM: 11/2022					LIST Č. 03		

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY



POL.	POPIS							
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM
<div><div>P</div><div>P03</div></div>	POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP1 – C2 (DLE PBŘ DODSTAČUJE I EI 30 DP3 – C2) 1200 x 2100 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR) KOVOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE, Z 1/3 PROSKLENÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ DO NOVÉ SDK POŽÁRNÍ PŘÍČKY TL. CCA 105 MM KŘÍDLO: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝ LAK NEBO PRAŠKOVÝ LAK (POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ MÍT. CHEM ODOLNOST PROTI ČISTÍCÍM PŘÍPRAVKŮM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ /SAVO apod./) ZASKLENÍ: SYSTÉMOVÉ POŽÁRNÍ DVOJSKLO – ČIRÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ, NÁVRH ZÁVĚSŮ PROVEDE DODAVATEL ROZETOVÉ KOVÁNÍ NEREZ MAT, KOULE – HRAZDA PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU, DRUHÁ STRANA KOULE ZÁMKOVÁ VLOŽKA ELEKTROMAGNETICKÁ SPECIÁLNÍ DO POŽÁRNÍCH DVEŘÍ NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ ČTEČKU KARET KOTVENÍ: SYSTÉMOVÉ PÁSOVÉ KOTVY DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ VČETNĚ ARETACE A KONCOVÉHO DORAZU SAMOZAVÍRAČE AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ – BUDE VYZORKOVÁNO – URČÍ INVESTOR PŘEDPOKLÁDÁ SE BÍLÁ BARVA KŘÍDEL I ZÁRUBNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BARVA KLIK – NEREZ MAT POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !	LEVÉ	KS	–	–	–	–	–
		PRAVÉ	KS	–	–	–	1	–

<

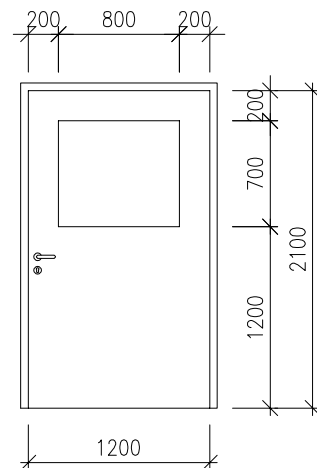

STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2	OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
ARCH. Č. K22039016–07	DATUM: 11/2022
	LIST Č. 04

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY



POL.	POPIS								
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM	
<div><div>P</div><div>P04</div></div>	<div><div>POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 30 DP1 – C2</div><div>(DLE PBŘ DODSTAČUJE I EI 30 DP3 – C2)</div><div>1450 x 1970 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚŘ)</div><div>KOVOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE, PLNÉ, VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ</div><div>DO SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. CCA 150 MM</div><div>KŘÍDLO: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, (POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ MÍT. CHEM. ODOLNOST PROTI ČISTÍCÍM PŘÍPRAVKŮM BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ /SAVO apod./)</div><div>ZASKLENÍ: PLNÉ</div><div>KOVÁNÍ: ZÁVĚSY SYSTÉMOVÉ, NÁVRH ZÁVĚSŮ PROVEDE DODAVATEL</div><div>PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU NA CHŮC, DRUHÁ STRANA KOULE</div><div>PROVEDENÍ NEREZ NEBO PRÁŠKOVÝ LAK, PANIKOVÝ ZÁMEK</div><div>KOTVENÍ: SYSTÉMOVÉ PÁSOVÉ KOTVY</div><div>DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ U OBOU KŘÍDEL S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ</div><div>KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ AUTOMATICKÁ PODLAHOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA</div><div>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA KŘÍDLA – BUDE VYVZORKOVÁNO – URČÍ INVESTOR</div><div>BARVA HRAZDY – NEREZ NEBO PRÁŠKOVÝ LAK</div><div>POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !</div></div>	LEVÉ	KS	–	–	–	–	–	–
		PRAVÉ	KS	–	–	–	1	–	1

800

650

1450

1970

STAVBA:

PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP

OPERAČNÍ SÁL Č.2

OBJEKT:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ARCH. Č.


K22039016–07

DATUM:

11/2022

LIST Č.

05

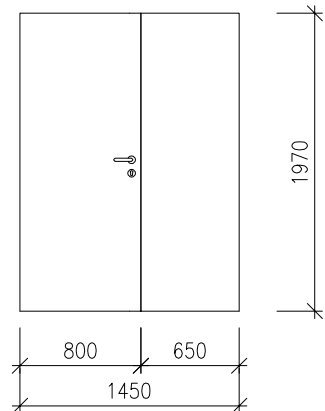

STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP
 OPERAČNÍ SÁL Č.2

OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ARCH. Č. K22039016–07

DATUM: 11/2022

LIST Č. 05

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY



POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ						
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP	STŘ.	CELKEM	
<div><div>P</div><div>T1</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE	LEVÉ	KS	–	–	–	–	–	–
	600 x 1970 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR)	PRAVÉ	KS	–	–	–	2	–	2
	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO HLADKÉ PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ	LEVÉ	KS	–	–	–	–	–	–
	ZÁSUVNÉ DO POUZDRA	PRAVÉ	KS	–	–	–	1	–	1
	POUZDRO KOVOVÉ PROVEDENÍ PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 100								
	ČLENĚNÍ: –								
	ZASKLENÍ: –								
	KOVÁNÍ: KOVÁNÍ NEREZOVÉ MUŠLE–MUŠLE								
	KOVÁNÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENO INVESTOREM								
	DVEŘE NA WC OPATŘENY ZÁMKEM – ZADLABÁVACÍ ZÁMEK								
	– S WC KLIČKOU								
	– ZÁMEK MUSÍ UMOŽNIT NOUZOVÉ								
	OTEVŘENÍ Z VENKOVNÍ STRANY								
	MATERIÁL: DŘEVO (NOSNÝ DŘEVĚNÝ RÁM, JÁDRO Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKY								
	S OTVORY, FINÁLNÍ POVRCH Z MDF)								
	DOPLŇKY: DVEŘNÍ KŘIDLO BUDE OPATŘENO AUTOMATICKÝM TĚSNĚNÍ SPODNÍ HRANY DVEŘÍ								
	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ (EBC) NEBO HBL LAMINÁT								
	(POZOR! DVEŘE POUŽÍVÁNY VE ZDRAVOTNICTVÍ, MUSÍ BÝT ODOLNÉ								
	VŮČI PRAVIDELNÉMU MYTÍ BĚŽNÝMI MYCÍMI PROSTŘEDKY /SAVO ATD./)								
	MOŽNO POUŽÍT I JINOU POVRCHOVOU ÚPRAVU POKUD VÝROBCE DEKLARUJE								
	JEJÍ ODOLNOST PRO UVEDENÉ PODMÍNKY A POSKYTNE ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁRUČNÍ DOBU								
	BARVA KŘÍDLA – DEKOR A BARVU URČÍ INVESTOR PO VYVZORKOVÁNÍ								
	BARVA MUŠLÍ – NEREZ								
	POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !								


STAVBA:	PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2	OBJEKT:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
ARCH. Č.	K22039016–07	DATUM:	11/2022	LIST Č. 06

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY



POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ						
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP	STŘ.	CELKEM	
<div><div>L</div><div>T2</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE 800 x 1970 mm (SKLADEBNÝ ROZMĚŘ) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, S POLODŘÁŽKOU DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (VIZ. Z1) ČLENĚNÍ: – ZASKLENÍ: – KOVÁNÍ: KOVÁNÍ DĚLENÉ NEREZOVÉ KULATÉ ROZETY , ZÁMEK DOZICKÝ KLIKA–KOULE KOVÁNÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENO INVESTOREM DOPLŇKY: DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ ÚPRAVY RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ VČETNĚ ARETACE A KONCOVÉHO DORAZU SAMOZAVÍRAČE BAREVNÉ ŘEŠENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÉ (EBC) NEBO HBL LAMINÁT (POZOR! DVEŘE POUŽÍVÁNY VE ZDRAVOTNICTVÍ, MUSÍ BÝT ODOLNÉ VŮČI PRAVIDELNÉMU MYTÍ BĚŽNÝMI MYCÍMI PROSTŘEDKY /SAVO ATD./) MOŽNO POUŽÍT I JINOU POVRCHOVOU ÚPRAVU POKUD VÝROBCE DEKLARUJE JEJÍ ODOLNOST PRO UVEDENÉ PODMÍNKY A POSKYTNE ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁRUČNÍ DOBU BARVA KŘÍDLA – DEKOR A BARVU URČÍ INVESTOR PO VYVZORKOVÁNÍ BARVA KLIK – NEREZ POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !	LEVÉ	KS	–	–	–	1	–	1
		PRAVÉ	KS	–	–	–	–	–	–

STAVBA:	PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2	OBJEKT:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	LIST Č.	07
ARCH. Č.	K22039016–07	DATUM:	11/2022		

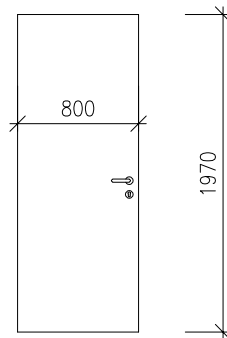

STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2	OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
ARCH. Č. K22039016–07	DATUM: 11/2022
	LIST Č. 07


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ						
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.		CELKEM	
Z1	800 x 1970 x 150mm (SVĚTLÝ ROZMĚR)	LEVÉ	KS	—	—	—	1	—	1
	STANDARDNÍ OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM V POLODRÁŽCE.	PRAVÉ	KS	—	—	—	—	—	—

BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA ZÁRUBNÍ – BILÁ
(BUDE VYZORKOVÁNO ODSOUHLAŠENO IVESTOREM!)

POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !

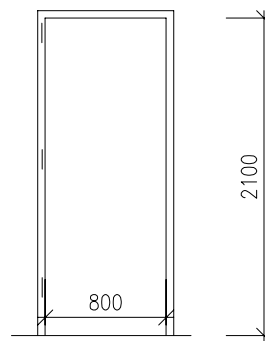

STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP
OPERAČNÍ SÁL Č.2

OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ



ARCH. Č. K22039016-07


DATUM: 11/2022

LIST Č. 08

OSTATNÍ VÝROBKY

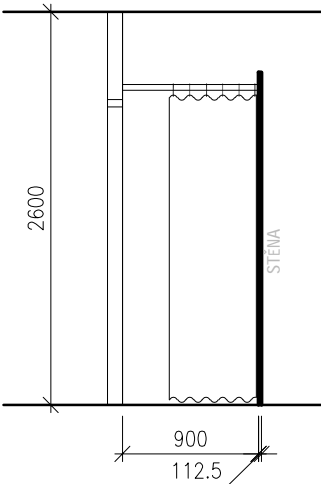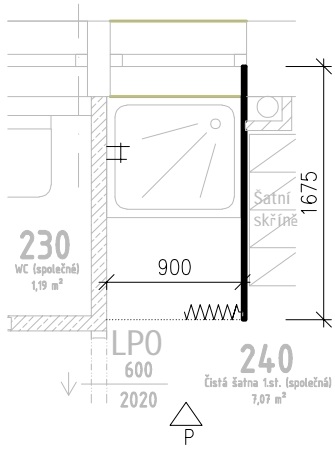

POL.	POPIS							
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM
01	<p>SPRCHOVÉ KOUT Z KOMPAKTNÍCH DESEK (HPL) VÝŠKA PŘÍČEK CCA 2200MM DÉLKA STĚN (OBĚ KABINKY) 1,675 = 3,70 M2</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÝCH PROFILŮ, BEZ NOŽEK KOTVENO K PODLAŽE POMOCÍ UKONČOVACÍHO PROFILU DODÁVKA VČETNĚ ZÁVĚSU A TYČE PRO ZÁVĚS</p> <p>STĚNA TVOŘENA KOMPAKT DESKOU TL.12MM S OSAZENÍM U STĚN DO UKONČOVACÍCH PROFILŮ</p> <p>DO KABINKY SE MUSÍ VEJÍT SPRCHOVÁ VANIČKA 900/800 MM } DODÁVKA ZTI + DVÍŘKA</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: BARVA DESEK – URČÍ INVESTOR</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR PROVĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p> <p><u>POHED P</u></p>  <p><u>PŮDORYS</u></p> 	KPL	–	–	–	1	–	1
02	<p>PARAPETNÍ DESKA Z VODOVZDOR. DŘEVOTŘÍSKY S TVRZENÝM PLASTOVÝM POTAHEM CPL/HPL A NOSEM VÝŠKY 50 MM SE ZABUDOVANOU MŘÍŽKOU VE VRCHNÍ DESCE NAD TOPNÝMI TĚLESY MŘÍŽKA KOVOVÁ R. 100/750MM – PRÁŠKOVÝ LAK, V BARVĚ PARAPETU PŘÍPADNĚ NEREZ</p> <p>BARVA– BÍLÁ ,BUDE VYZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM</p> <p>UPOZORNĚNÍ: PŘED VYROBENÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>NECHAT VYROBIT AŽ PO OSAZENÍ RADIÁTORŮ A PŘIZPŮSOBIT POLOHU MŘÍŽKY DLE SKUT. POLOHY RADIÁTORU</p> <p>DO OSTĚNÍ KOTVEN POMOCNÝ PROFIL U30 – 2 M – 9 KG KOTVEN POMOCÍ KOTEV DO ŽDIVA M12 – CELKEM 4 KS</p> <p>R. 1500 x 240MM MŘÍŽKA 1200x130MM</p>	KS	–	–	–	1	–	1
03	<p>PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA (KERAMICKÁ DLAŽBA–PVC, LITÉ PVC–PVC) MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>UPOZORNĚNÍ: PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>	M	–	–	–	4	–	4
STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2		OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						
ARCH. Č. K22039016–07		DATUM: 11/2022					LIST Č. 09	

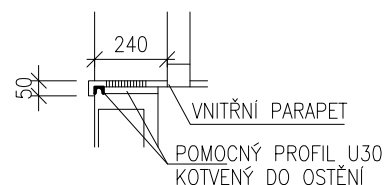




OSTATNÍ VÝROBKY



POL.	POPIS							
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM
04	PLASTOVÁ OCHRANA ROHŮ STĚN L-ÚHELNÍK 1500/61/61 MM LEPENÉ TEKUTÝMI HŘEBÍKY NA STĚNY BARVA DLE VÝMALBY STĚN	KS	–	–	–	3	–	3
05	<u>VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ</u> <u>210–240</u> – HÁČEK NA RUČNÍK NEREZ – DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR–NEREZ – DRŽÁK NA TOALETNÍ KARTÁČ VČETNĚ KARTÁČE – ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY – ZRCADLO 600/900 MM NALEPENO NA OBKLAD – DÁVKOVAČ MÝDLA – ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY (V SOCIÁL.ZÁZEMÍ)	KS KS KS KS KS KS KS KS	– – – – – – – –	– – – – – – – –	– – – – – – – –	2 1 1 1 2 2 2 2	– – – – – – – –	2 1 1 1 2 2 2 2
06	OSAZENÍ PHP 3.NP – práškový PHP 21A 113B2x PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ DLE PROJEKTANTA PBŘ	KS	–	–	–	3	–	3
STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2		OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						
ARCH. Č. K22039016–07		DATUM: 11/2022						LIST Č. 10

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – HSV



POL.	POPIS							
			1.PP	1.NP.	2.NP.	3.NP.	STŘ.	CELKEM
ZH1	<p>OCELOVÝ PŘEKLAD DO STÁV. ZDĚNÉ STĚNĚ TL.150MM NAD OTVOR PRO DVEŘE ŠÍŘKY 800 MM, ULOŽENÍ 150 MM 1KS PŘEKLADU = 2x I 80 , DÉLKA = 1100MM VÁHA 1KS = 14 KG</p> 	KPL	–	–	–	1	–	1
ZH2	<p>OCELOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ STĚNĚ TL.200MM NAD OTVOR 900x2150MM 1KS PŘEKLADU = 2x I 120 , DÉLKA = 1250MM VÁHA 1KS = 28KG</p> 	KPL	–	–	–	1	–	1
ZH3	<p>OCELOVÉ PŘEKLADY VE ZDĚNÉ ZDVOJENÉ PŘÍČCE TL.250MM NAD OTVOR 900x2000MM 1KS PŘEKLADU = 2x I 120 , DÉLKA = 1150MM VÁHA 1KS = 26KG</p> 	KPL	–	–	–	1	–	1
STAVBA: PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY KLINIKY NEUROCHIRURGIE – 3.NP OPERAČNÍ SÁL Č.2			OBJEKT: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
ARCH. Č. K22039016–07			DATUM: 11/2022				LIST Č. 11	