


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 3.NP – PODHLEDY

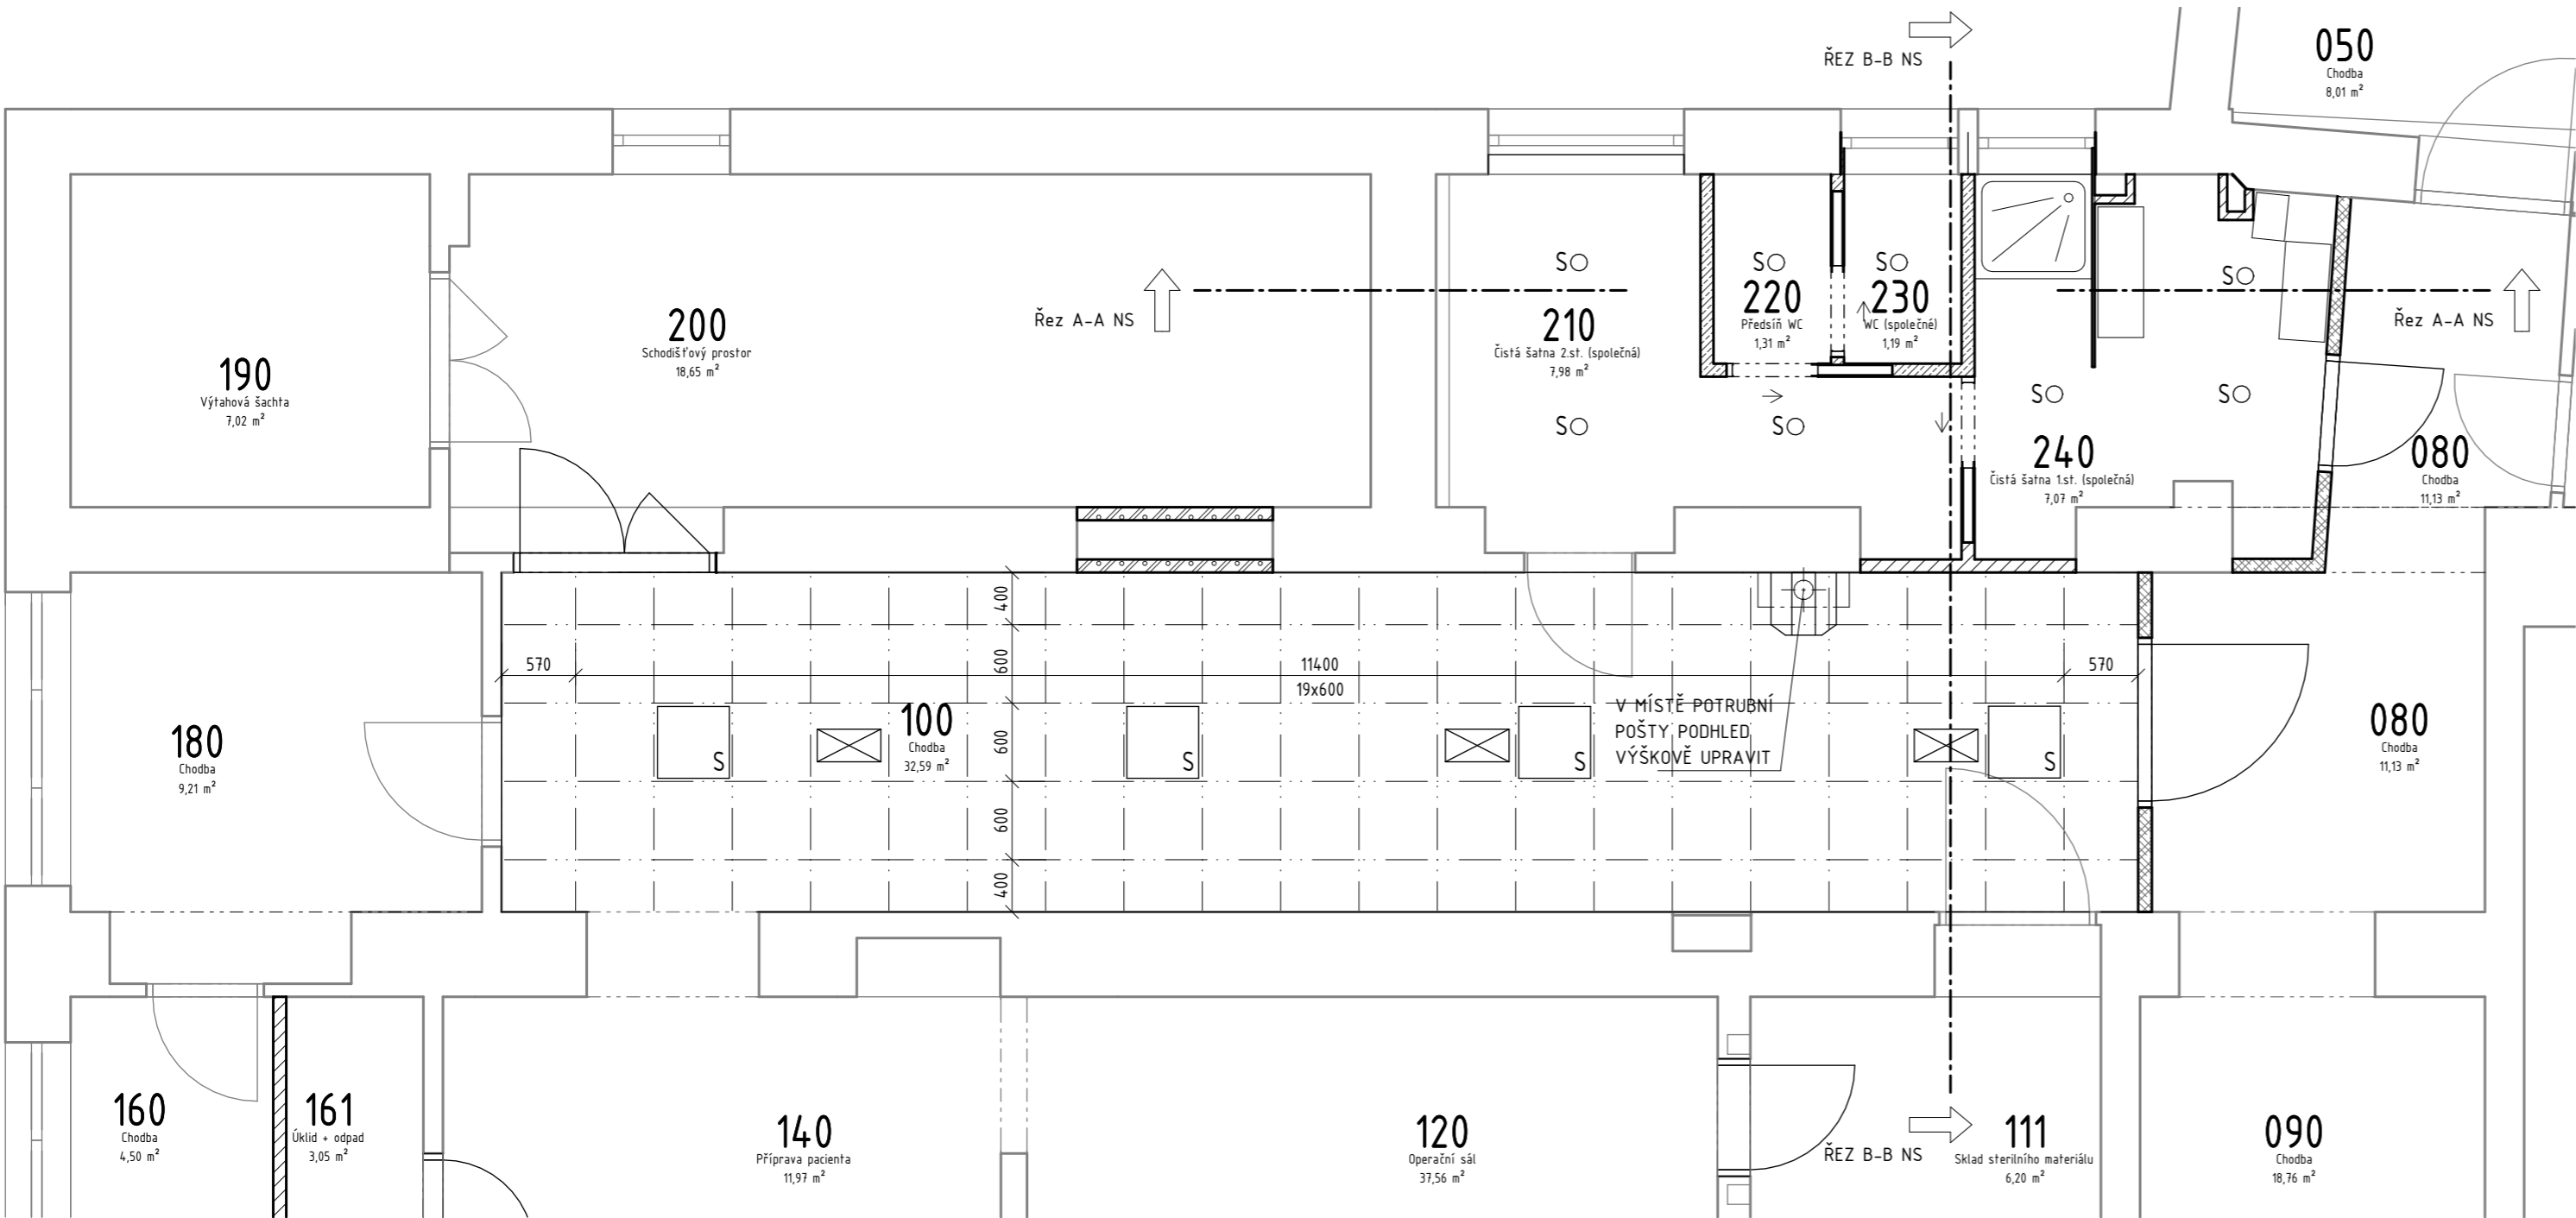

LEGENDA PODHLEDŮ

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600x600
KAZETY HIGIENICKÉ OMYVATELNÉ (VHODNÉ PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ)

SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU – DO ČISTÝCH PROSTOR
LED SVÍTIDLO 41W, (EKV. 4x14W), VESTAVNÉ DO KAZETOVÉHO PODHLEDU M600, IP54, MIKROPRISMATICKÝ OPTICKÝ SYSTÉM, INDEX PODÁNÍ BAREV Ra>80, 4000K, 4.397 lm
VÝMĚRA: – 4 KS


NOUZOVÁ SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU
NOUZOVÉ SVÍTIDLO BEZPEČNOSTNÍ, LED 11W, 90 lm, IP65, NOUZOVÉ SVÍTÍCÍ (SE), VESTAVNÉ, VČETNÉ DRŽÁKU DO PODHLEDU, TĚLESO BÍLÝ POLYKARBONÁT RAL 9003, OPTIKA SYMETRICKÁ, DIFUZÉR: TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁT S VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM, AUTONOMNOST 3 HODINY, ŽIVOTNOST BATERIE 10 LET (LTO), AUTOTEST
VÝMĚRA: – 3 KS

LED SVÍTIDLA PŘISAZENÉ KE STROPU

POZNÁMKY

POZN. 1 – BYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM NA ZÁKLADĚ JEHOŽ VÝSLEDKŮ JE STATIKEM PROJEKTU POŽADOVÁNO KOTVENÍ (ROZTEČ TÁHEL) RASTRU PODHLEDU MAX. PO 1000 MM

ORIENTAČNÍ SCHÉMA

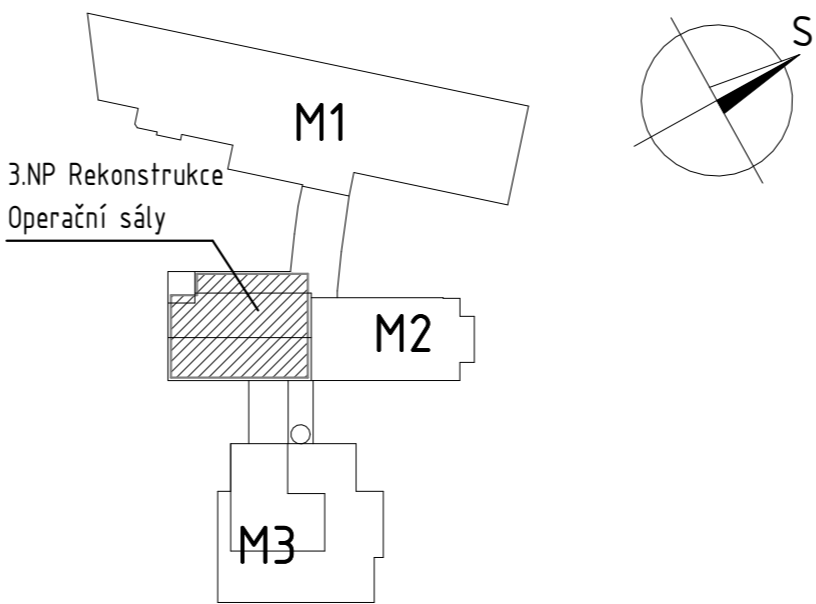

Legenda místností 3.NP Nový stav

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA PO PODHLED [mm]	VÝŠKA PO STROP	PODLAHA	SKLADBA PODLAHY	POVRCH STĚN	OBKLAD STĚN	PODHLED	POZNÁMKA
030	Inspekční pokoj	7,61 m²		2700	st P					3.Patro M2
040	Inspekční pokoj	9,26 m²		2700	st P					3.Patro M2
050	Chodba	8,01 m²		2600	st P					3.Patro M2
080	Chodba	11,13 m²		3200,2600	st P		MPP			3.Patro M2
090	Chodba	18,76 m²	2880	3200	st P		MPP			3.Patro M2
100	Chodba	32,59 m²		3200	st P		MHZ		5	3.Patro M2
110	Čistící místnost	13,34 m²	2880	3200	PA	S2	část MHZ	FP		3.Patro M2
111	Sklad sterilního materiálu	6,20 m²	2880	3200	PA	S2	část MHZ	FP		3.Patro M2
120	Operační sál	37,56 m²	2880	3200	st PA		část MHZ			3.Patro M2
140	Příprava pacienta	11,97 m²	2880	3200	st P		část MHZ			3.Patro M2
150	Mytí lékařů	12,30 m²	2880	3200	PA	S2	část MHZ	FP		3.Patro M2
160	Chodba	4,50 m²	2880	3200	P	S1	PL, MPP	FP		3.Patro M2
161	Úklid + odpad	3,05 m²	2880	3200	P	S1	PL, MHZ	FP		3.Patro M2
170	Kancelář doktorů	15,10 m²	2880	3200	st P		MPP			3.Patro M2
180	Chodba	9,21 m²	2600	3200	st P		MPP			3.Patro M2
190	Výťahová šachta	7,02 m²								3.Patro M2
200	Schodišťový prostor	18,65 m²		3000	st		MPP			3.Patro M2
210	Čistá šatna 2.st. (společná)	7,98 m²		2600	P	S1	MHZ	FP		3.Patro M2
220	Předsíň WC	1,31 m²		2600	P	S1	část MHZ	FP		3.Patro M2
230	WC (společné)	1,19 m²		2600	P	S1	část MHZ	FP		3.Patro M2
240	Čistá šatna 1.st. (společná)	7,07 m²		2600	P	S1	MHZ	FP		3.Patro M2

LEGENDA ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚPRAVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVA STĚN	OZN.	ÚPRAVA STROPU
DK	Dlažba keramická	KO	Keramický obklad		
P	Povlaková krytina PVC	FeO	Kovový obklad	2	Lehký kovový podhled 650/650
PE	Povlaková elektrostatická krytina PVC	PL	Podlahová PVC lišta	4	Sádrokartonový podhled
		FP	Podlahový PVC fabion, plast. lišta	5	Minerální podhled – rastr 600/600 (Omyvatelná úprava kazet – /HIGIENICKÁ/)
		OŠ	Dvouvrstvá vápenná štuková omítka		
		SK	Sokl keramický (výška 100 mm)		
		MPP	Bezprašný otěruvzdorný nátěr stěn		
		MHZ	Omyvat. nátěr stěn do zdravotnictví		
		NK	Nátěr Krystalizační		
st	stávající povrch	st	stávající povrch	st	stávající povrch

ZPRACOVAL	Ing. M. Závada	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
KONTROLOVAL	Ing. Z. Onderka		<div><div>EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz</div></div>	
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. M. Běhal			
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc			
MÍSTO STAVBY	Olomouc	ČÍSLO ZAKÁZKY K22039016		
STAVBA PD - Stavební úpravy kliniky neurochirurgie – 3.NP operační sál č.2				
OBJEKT D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.2 Stavebné konstrukční řešení				
NÁZEV VÝKRESU		DATUM 01/2022	MĚŘÍTKO 1:50	KOPIE
Část. půdorys 3.NP - Podhledy		POČET A4 6		
		STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 22039S6-06	